

결과표

1. 개요

(석면해체·제거 업자)	(공사명·작업명) 프레지던트호텔15층 밤라이트 해체		
	현장 소재지 서울특별시 중구 을지로 16 프레지던트호텔		
	석면해체·제거작업 신고번호 서 울 청-20150019		업자명(상호) 소원공사
	전화번호 010-7159-9865		대표자 김태완

2. 측정기간 - 2015년 2월 6일 (1일)

3. 측정자

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
안성준	산업위생관리기사	90206020144Y	
이은정	산업위생관리기사	09201012532R	
박재강	대기환경기사	14201031333P	

4. 측정결과

- 첨 찜 조 -


5. 측정 위치도(측정 장소)

- 별 첨 찜 조 -

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2015 년 2월 일

석면환경관리협




석면해체·제거업자

귀하

별첨1.



석면비산측정 분석결과서 PCM ANALYTICAL REPORT Report No. KaEMA-150206-01



의뢰인	소원공사	분석일자	2015. 02. 06
시료채취장소	중구 을지로 16 프레지던트호텔	분석방법	고용노동부고시 제2012-9호 위상차 현미경을 이용한 석면분석법
시료측정일자	2015. 02. 06	보고서작성일자	2015. 02. 06

Lab ID	의뢰시료 ID	채취장소	측정시간	분 석 결 과		초과 여부
				유량(l/min)	(/cm ²)	
150206-01	# 1	부지경계선1	160분	15 l/min	0.0022	N
150206-02	# 2	부지경계선2	160분	15 l/min	0.0016	N
150206-03	# 3	부지경계선3	160분	15 l/min	0.0023	N
150206-04	# 4	부지경계선4	160분	15 l/min	0.0018	N
150206-05	# 5	거주자지역 (14층 실내)	80분	15 l/min	0.0013	N
150206-06	# 6	위생설비 출입구	30분	15 l/min	0.0027	N
150206-07	# 7	작업장 실내	30분	15 l/min	0.0033	N
150206-08	# 8	음압기 배출구	30분	15 l/min	0.0023	N

상기 분석결과는 성분 보증이나 소송 등의 용도로 사용되어서는 안 됩니다.









Manager 안 성 준 

Analyst 박 유 미 

사단법인 석면환경관리협회



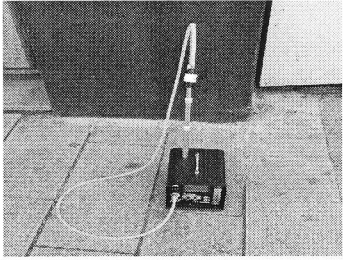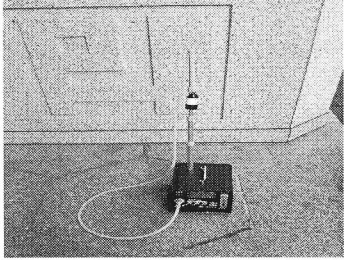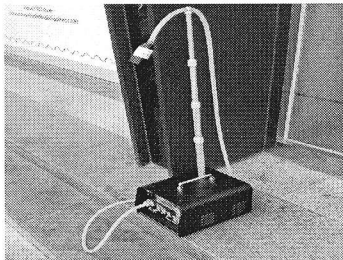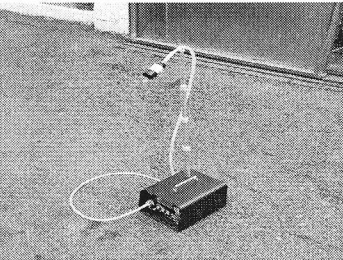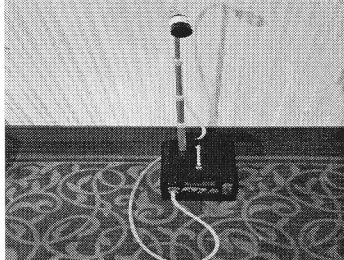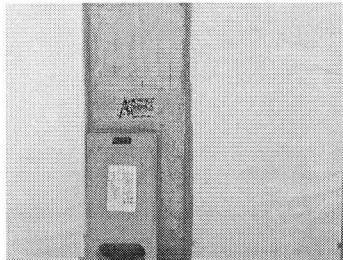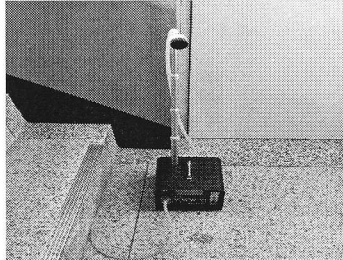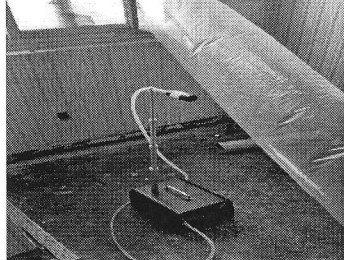별첨2. ©농도측정사진 (2015.02.06)

프레지던트 호텔 15층	 #1 부지경계선	 #2 부지경계선
 #3 부지경계선	 #4 부지경계선	 #5 거주자 주거지역 (14층 실내)
 #6 위생설비 출입구	 #7 작업장 실내	 #8 음압기 배출구
-이하 여백-		

별첨3. ◎ 프레지던트 호텔 15층 작업 중 석면비산농도 측정위치도 (#1~9)

[2015.02.06 측정]

