


석면비산측정위치도

동국대학교 혜화관

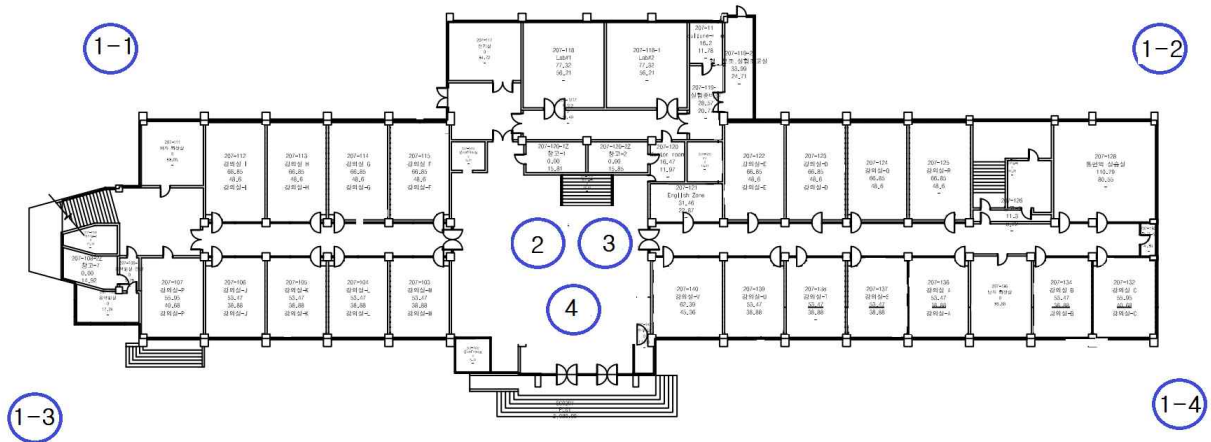

No. 비산농도 측정위치

석면비산농도 측정 결과보고서

< 측정장소: 서울특별시 중구 장충로2가 192-5, 동국대학교 혜화관 >

측정기관	대표자 한광진(아토스에코컨설팅(주))			사업자등록번호 104-86-25442		
	주 소 서울특별시 중구 을지로 114-10 상지빌딩 705					
측정 일시	2016. 01. 15					
측정 결과	시료채취 지점수	시료번호	측정 지점	측정유량(L)	측정 결과(f/cc)	검출석면
	4개 이상	1-1	부지경계1	2420	0.001	허용기준 이하
		1-2	부지경계2	2440	0.001	허용기준 이하
		1-3	부지경계3	2430	0.001	허용기준 이하
		1-4	부지경계4	2450	0.001	허용기준 이하
	전수	2	위생설비 입구	420	0.002	허용기준 이하
	전수	3	폐기물 반출구	430	0.002	허용기준 이하
	전수	4	음압기	450	0.004	허용기준 이하
	1개이상	5	작업장주변 실내 지점	해당없음	해당없음	해당없음
	1개이상	6	작업장주변 실외 지점	해당없음	해당없음	해당없음
	전수	7	폐기물 보관지점	해당없음	해당없음	해당없음
	2개이상	8	거주자 주거지역	해당없음	해당없음	해당없음

시료번호 1~6 : 개별 석면 해체제거 사업장

시료번호 1~8 : 재개발·재건축·재정비촉진 관련 석면 해체·제거 사업장

시료번호 4 : 실외작업시 음압기지점 측정없음

시료번호 5 : 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변 - 사용자가 없는 경우 제외

시료번호 6 : 음압기 설치 시 제외, 부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외

부지경계선은 2,400L, 작업장 주변 및 거주자 주거지역은 1,200L

위생설비, 음압기, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L이상

아토스에코컨설팅 (주)

