


□ 별첨 1. 측정 결과 - 08.04

시료번호	측정 지점	시료채취 유량(L)	측정 결과(f/cc)	검출 석면
# 1	부지경계 - 1	2442.640	0.0001	-
# 2	부지경계 - 2	2464.760	0.0001	-
# 3	부지경계 - 3	2474.400	0.0001	-
# 4	부지경계 - 4	2468.160	0.0001	-
# 5	지상1층 위생설비 입구	410.227	0.0002	-
# 6	2별관 지상4층 화장실 음압기 배출구	412.207	0.0006	-
# 7	2별관 지상4층 화장실 폐기물 반출구	92.045	0.0008	-
# 8	2별관 지상3층 화장실 음압기 배출구	408.053	0.0006	-
# 9	2별관 지상3층 화장실 폐기물 반출구	113.795	0.0008	-
# 10	2별관 지상2층 화장실 음압기 배출구	412.207	0.0006	-
# 11	2별관 지상2층 화장실 폐기물 반출구	143.180	0.0008	-
# 12	2별관 지상1층 화장실 음압기 배출구	408.053	0.0006	-
# 13	2별관 지상1층 화장실 폐기물 반출구	144.830	0.0008	-
(비고) -				

□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

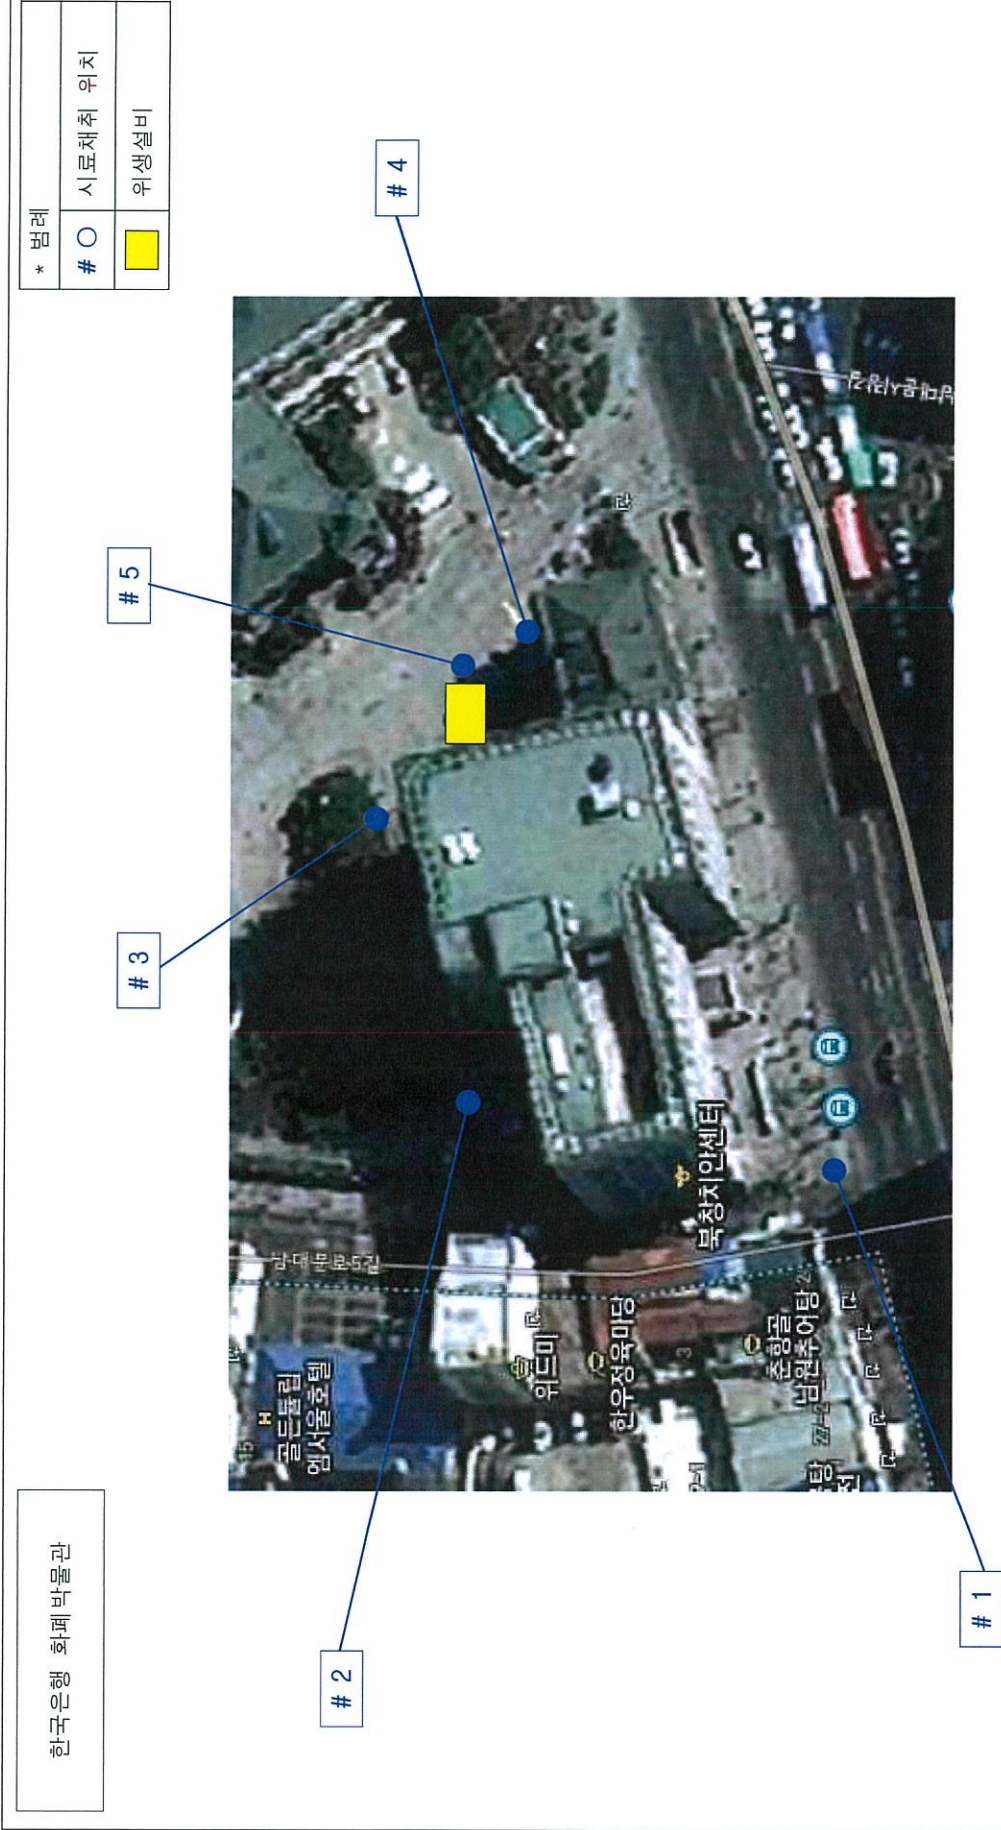


(비고)
- 위생설비 입구는 2별관 지상1층 출입구에 설치하였다.

□ 별첨 1. 측정 결과 - 08.05

시료번호	측정 지점	시료채취 유량(L)	측정 결과(f/cc)	검출 석면
# 1	부지경계 - 1	2481.880	0.0001	-
# 2	부지경계 - 2	2464.960	0.0001	-
# 3	부지경계 - 3	2459.680	0.0001	-
# 4	부지경계 - 4	2476.560	0.0001	-
# 5	지상1층 위생설비 입구	413.647	0.0002	-
# 6	2별관 지상5층 음압기 배출구 - 1	410.827	0.0006	-
# 7	2별관 지상5층 음압기 배출구 - 2	409.947	0.0006	-
# 8	2별관 지상5층 폐기물 반출구	412.760	0.0006	-
(비고) -				

□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

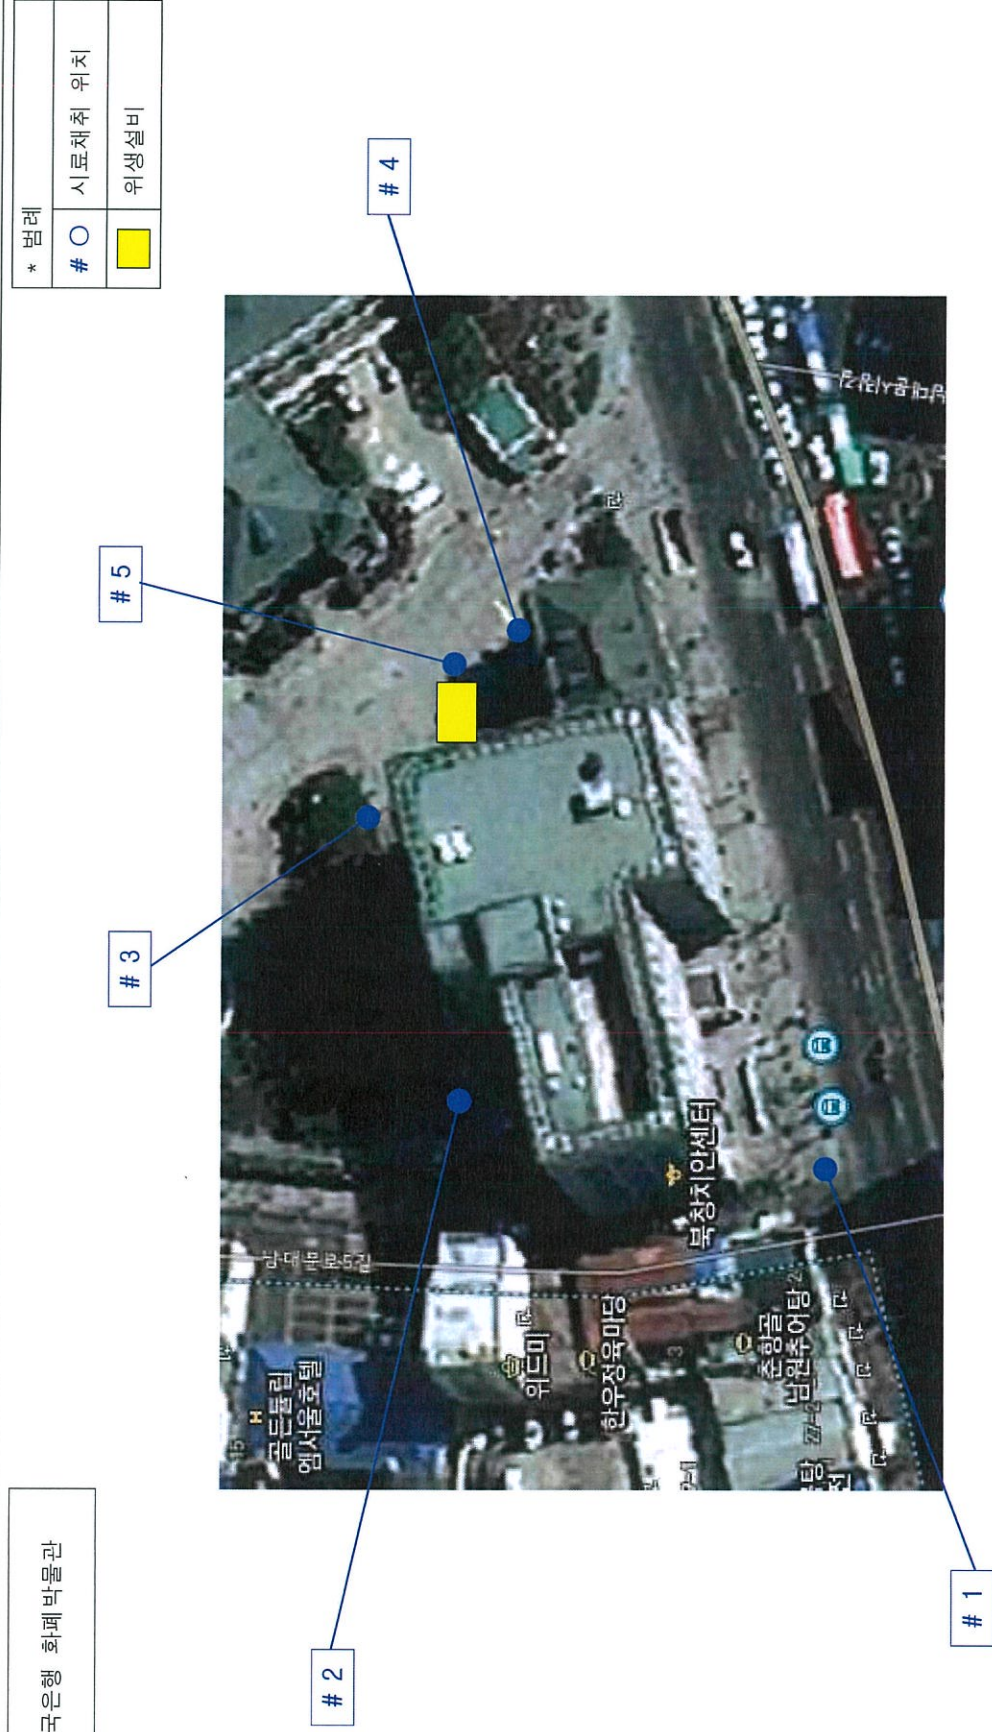


(비고)
- 위생설비 입구는 2별관 지상1층 출입구에 설치하였다.

□ 별첨 1. 측정 결과 - 08.06

시료번호	측정 지점	시료채취 유량(L)	측정 결과(f/cc)	검출 석면
# 1	부지경계 - 1	2474.640	0.0001	-
# 2	부지경계 - 2	2481.040	0.0001	-
# 3	부지경계 - 3	2461.400	0.0001	-
# 4	부지경계 - 4	2474.360	0.0001	-
# 5	지상1층 위생설비 입구	410.027	0.0002	-
# 6	1별관 지상9층 공조실 음압기 배출구	413.640	0.0006	-
# 7	1별관 지상9층 공조실 폐기물 반출구	194.874	0.0006	-
# 8	1별관 지상8층 공조실 음압기 배출구	413.733	0.0006	-
# 9	1별관 지상8층 공조실 폐기물 반출구	154.823	0.0006	-
# 10	1별관 지상7층 공조실 음압기 배출구 - 1	412.440	0.0006	-
# 11	1별관 지상7층 공조실 음압기 배출구 - 2	413.507	0.0006	-
# 12	1별관 지상7층 공조실 폐기물 반출구 - 1	153.838	0.0008	-
# 13	1별관 지상7층 공조실 폐기물 반출구 - 2	154.648	0.0008	-
# 14	1별관 지상6층 공조실 음압기 배출구 - 1	413.640	0.0006	-
# 15	1별관 지상6층 공조실 음압기 배출구 - 2	410.260	0.0006	-
# 16	1별관 지상6층 공조실 폐기물 반출구 - 1	155.150	0.0008	-
# 17	1별관 지상6층 공조실 폐기물 반출구 - 2	154.823	0.0008	-
(비고) -				

□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

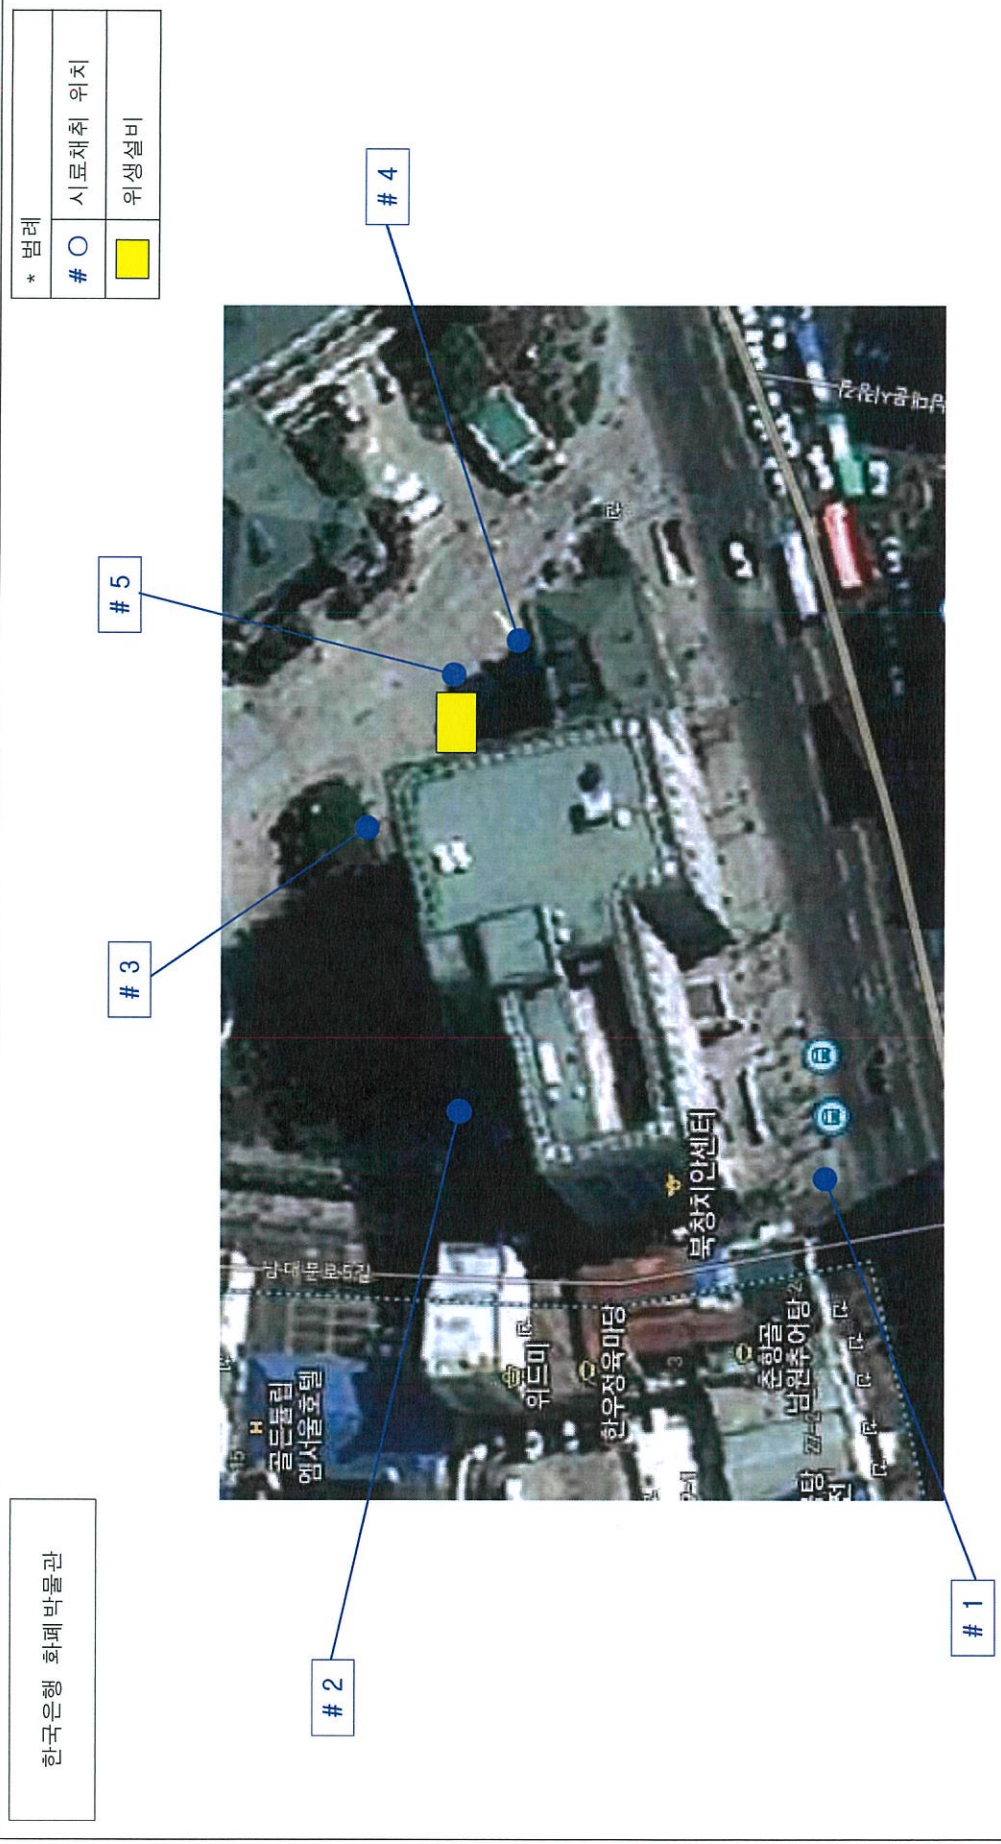


(비고)
- 위생설비 입구는 2별관 지상1층 출입구에 설치하였다.

□ 별첨 1. 측정 결과 - 08.07

시료번호	측정 지점	시료채취 유량(L)	측정 결과(f/cc)	검출 석면
# 1	부지경계 - 1	2500.920	0.0001	-
# 2	부지경계 - 2	2492.240	0.0001	-
# 3	부지경계 - 3	2481.280	0.0001	-
# 4	부지경계 - 4	2489.680	0.0001	-
# 5	지상1층 위생설비 입구	411.373	0.0002	-
# 6	1별관 지상5층 공조실 음압기 배출구 - 1	414.647	0.0006	-
# 7	1별관 지상5층 공조실 음압기 배출구 - 2	414.567	0.0006	-
# 8	1별관 지상5층 공조실 폐기물 반출구 - 1	207.323	0.0006	-
# 9	1별관 지상5층 공조실 폐기물 반출구 - 2	228.012	0.0006	-
# 10	1별관 지상4층 공조실 음압기 배출구 - 1	412.453	0.0006	-
# 11	1별관 지상4층 공조실 음압기 배출구 - 2	409.947	0.0006	-
# 12	1별관 지상4층 공조실 폐기물 반출구 - 1	144.359	0.0006	-
# 13	1별관 지상4층 공조실 폐기물 반출구 - 2	143.481	0.0006	-
# 14	1별관 지상3층 공조실 음압기 배출구 - 1	416.093	0.0006	-
# 15	1별관 지상3층 공조실 음압기 배출구 - 2	415.087	0.0006	-
# 16	1별관 지상3층 공조실 폐기물 반출구 - 1	301.668	0.0006	-
# 17	1별관 지상3층 공조실 폐기물 반출구 - 2	300.938	0.0006	-
# 18	1별관 지상2층 공조실 음압기 배출구 - 1	412.753	0.0006	-
# 19	1별관 지상2층 공조실 음압기 배출구 - 2	412.493	0.0006	-
# 20	1별관 지상2층 공조실 폐기물 반출구 - 1	196.058	0.0006	-
# 21	1별관 지상2층 공조실 폐기물 반출구 - 2	195.934	0.0006	-
(비고)				
-				

□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

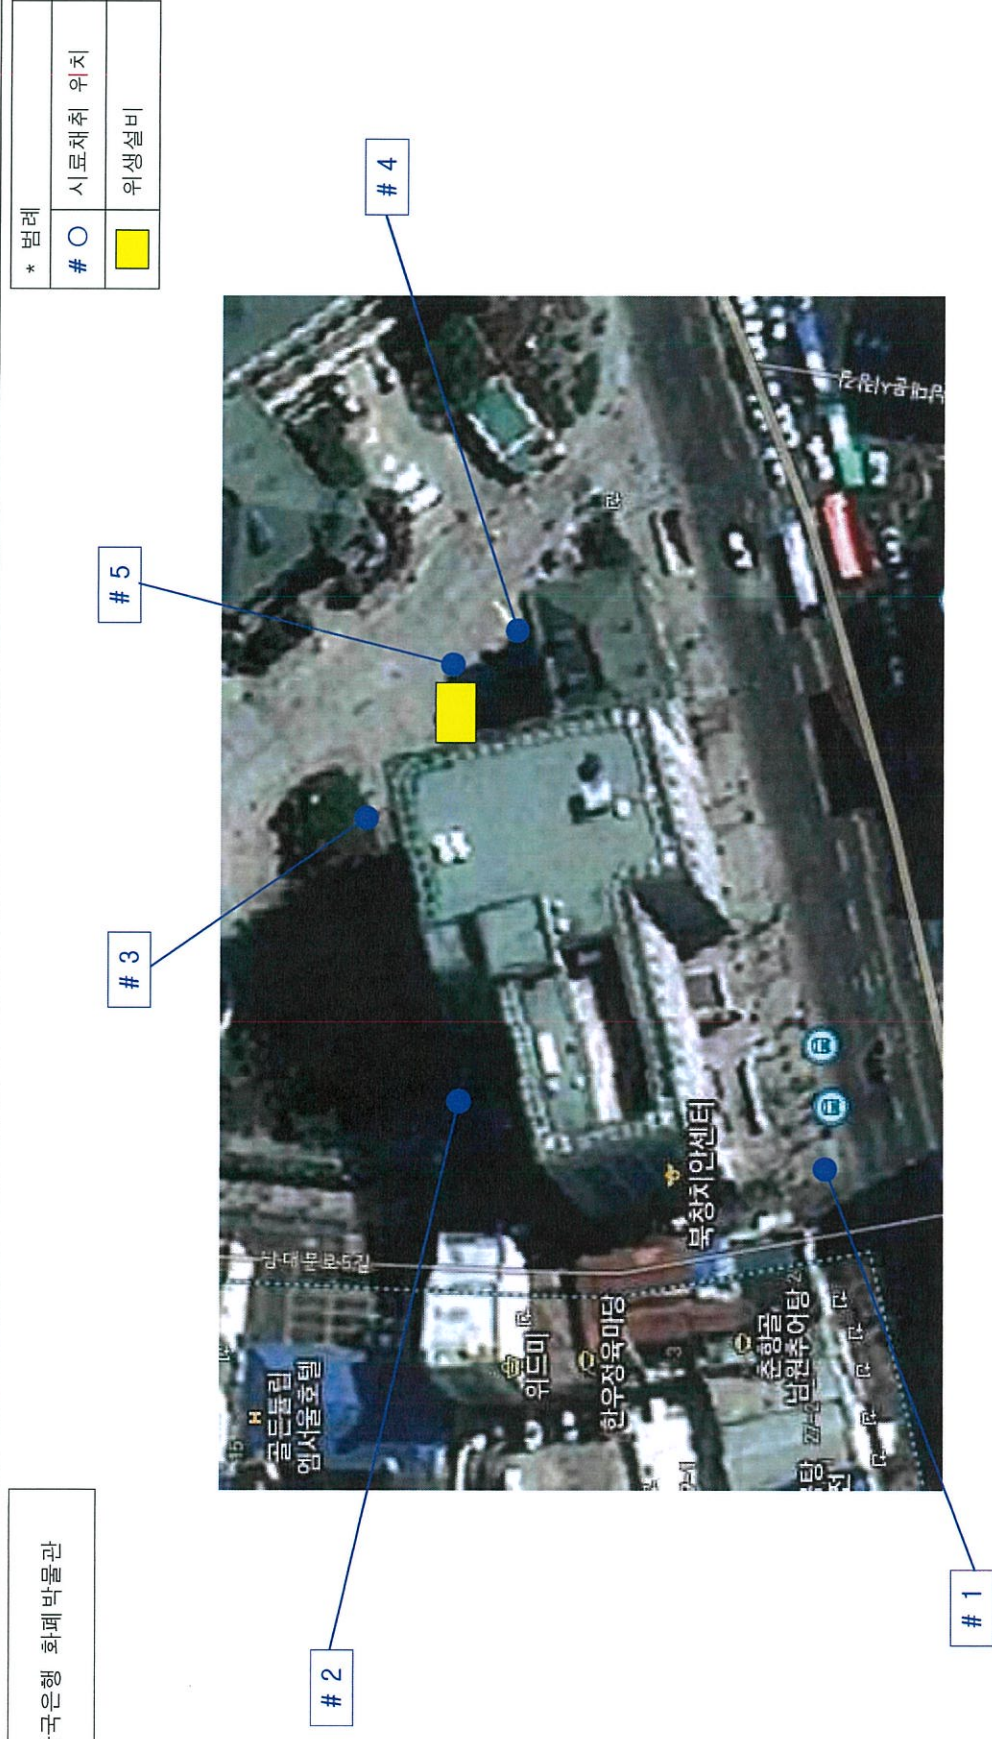

(비고)

- 위생설비 입구는 2별관 지상1층 출입구에 설치하였다.

□ 별첨 1. 측정 결과 - 08.08

시료번호	측정 지점	시료채취 유량(L)	측정 결과(f/cc)	검출 석면
# 1	부지경계 - 1	2483.720	0.0001	-
# 2	부지경계 - 2	2484.280	0.0001	-
# 3	부지경계 - 3	2467.760	0.0001	-
# 4	부지경계 - 4	2472.640	0.0001	-
# 5	지상1층 위생설비 입구	412.980	0.0002	-
# 6	1별관 지상1층 공조실 음압기 배출구	413.747	0.0006	-
# 7	1별관 지상1층 공조실 폐기물 반출구	103.463	0.0006	-
# 8	1별관 지하1층 감시로 음압기 배출구 - 1	413.060	0.0006	-
# 9	1별관 지하1층 감시로 음압기 배출구 - 2	410.267	0.0006	-
# 10	1별관 지하1층 감시로 폐기물 반출구	410.267	0.0006	-
# 11	1별관 지상7층 화장실 음압기 배출구	413.953	0.0006	-
# 12	1별관 지상7층 화장실 폐기물 반출구	186.279	0.0006	-
# 13	1별관 지상6층 화장실 음압기 배출구	414.047	0.0006	-
# 14	1별관 지상6층 화장실 폐기물 반출구	155.268	0.0006	-
# 15	1별관 지상5층 화장실 음압기 배출구	411.293	0.0006	-
# 16	1별관 지상5층 화장실 폐기물 반출구	185.082	0.0006	-
# 17	1별관 지상4층 화장실 음압기 배출구	412.107	0.0006	-
# 18	1별관 지상4층 화장실 폐기물 반출구	103.027	0.0006	-
# 19	1별관 지상3층 화장실 음압기 배출구	412.980	0.0006	-
# 20	1별관 지상3층 화장실 폐기물 반출구	103.245	0.0006	-
(비고) -				

□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)



(비고)
- 위생설비 입구는 2별관 지상1층 출입구에 설치하였다.