

별첨1. 측정결과

측정일시	2017년 12월 26일	날 씨	맑음		
시료 번호	측정위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	공기중농도 (개/cc)	평가
A-1	부지경계1	10.3	240	0.0004	미만
A-2	부지경계2	10.2	240	0.0004	미만
A-3	부지경계3	10.2	240	0.0008	미만
A-4	부지경계4	10.2	240	0.0006	미만
A-5	작업장주변(실외)	10.3	120	0.0012	미만
A-6	음압기	10.2	40	0.0012	미만
A-7	음압기	10.2	40	0.0006	미만
A-8	위생설비	10.2	40	0.0006	미만
A-9	폐기물반출구	10.2	40	0.0012	미만

※ 석면배출허용기준 : 0.01 개/cc


※ 분석방법 : 위상차현미경(PCM)방법

※ 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으므로 본사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

별첨2. 측정위치

위치	덕수초등학교 본관 2층
----	--------------

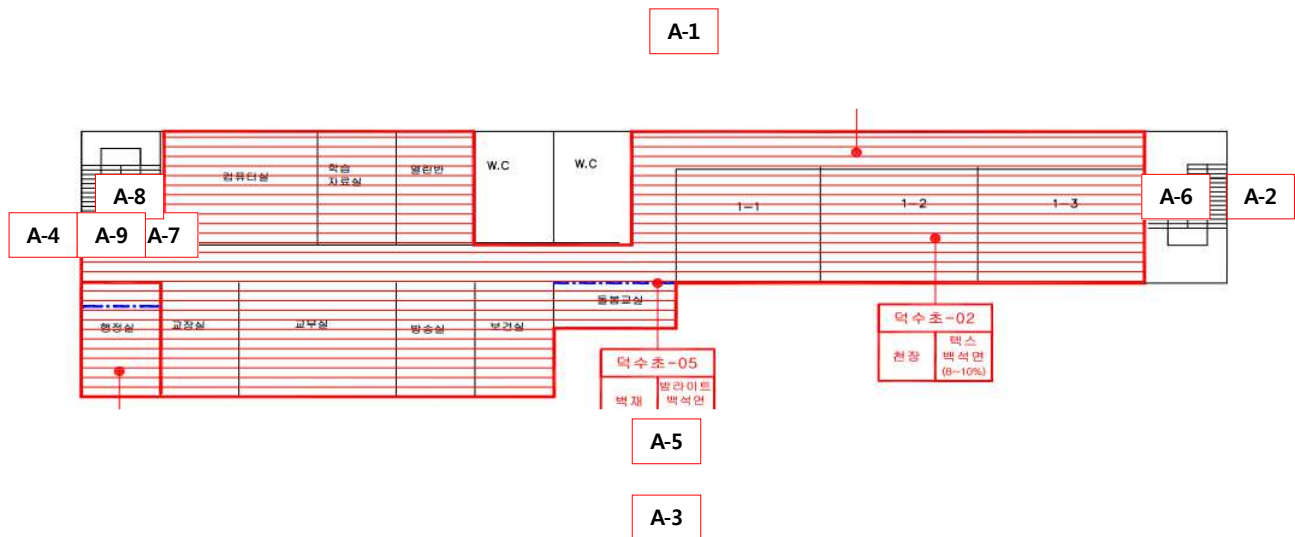

별첨3. 측정사진



측정사진



측정사진



측정사진



측정사진



측정사진



측정사진



측정사진



측정사진



측정사진

별첨1. 측정결과

측정일시	2017년 12월 27일	날 씨	맑음		
시료번호	측정위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	공기중농도 (개/cc)	평가
A-1	부지경계1	10.2	240	0.0002	미만
A-2	부지경계2	10.2	240	0.0002	미만
A-3	부지경계3	10.2	240	0.0004	미만
A-4	부지경계4	10.2	240	0.0002	미만
A-5	작업장주변(실외)	10.3	120	0.0008	미만
A-6	음압기	10.3	40	0.0012	미만
A-7	음압기	10.3	40	0.0006	미만
A-8	위생설비	10.3	40	0.0006	미만
A-9	폐기물반출구	10.3	40	0.0012	미만

※ 석면배출허용기준 : 0.01 개/cc


※ 분석방법 : 위상차현미경(PCM)방법

※ 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으므로 본사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

별첨2. 측정위치

위치	덕수초등학교 본관 1층
----	--------------

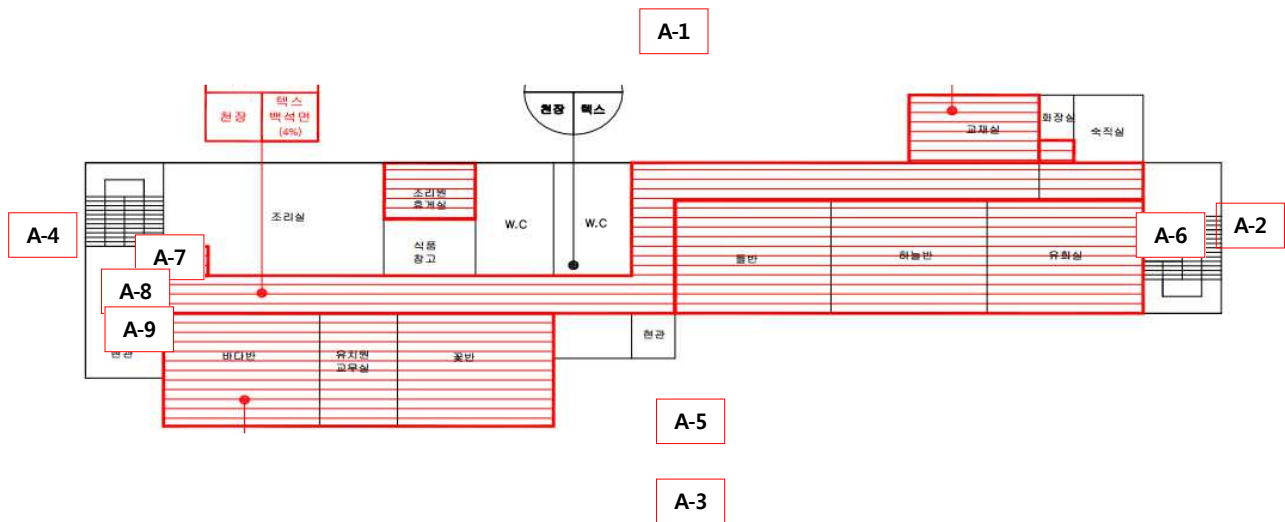

별첨3. 측정사진



측정사진




측정사진



측정사진



측정사진

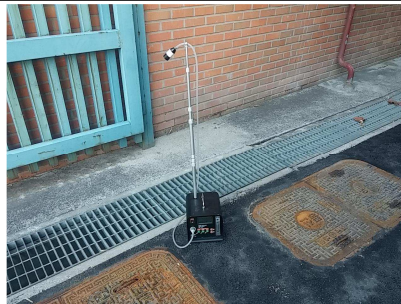

측정사진



측정사진



측정사진



측정사진