


#### 4. 측정결과(첨부)

측정결과 ( 2018년 6월 23일 )

## 5. 농도측정지

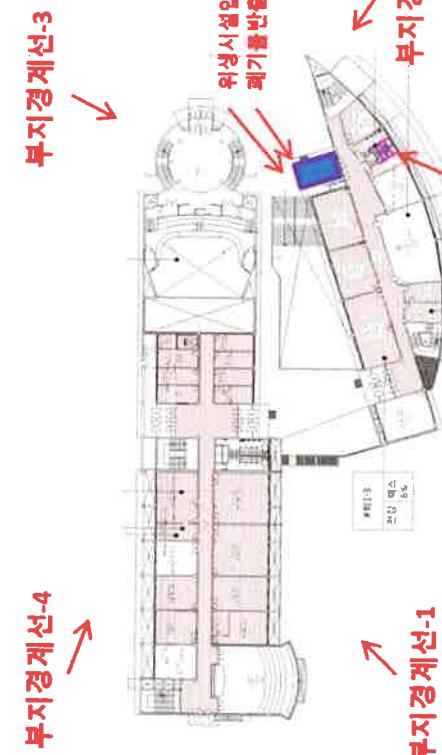

부지경계선	위생시설입구-2 폐기물반출구-2	위생설비 입구 음압기	축정지점 공사구역	측정일
부지경계선-3	위생시설입구-1 폐기물반출구-1	음압기 배출구-1	2층	2018년 6월 23일
부지경계선-4	부지경계선-2	1층	1일차 공사구역	

\* 부지경계선: 4개 이상, 높이 1.2~1.5m  
 \* 폐기물반출구: 전수(1개 이상), 폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2m~1.5m  
 \* 위생설비 입구: 전수(1개 이상), 위생설비 입구, 높이 1.2m~1.5m, 거리 1m이내  
 \* 음압기: 전수(1개이상), 음압기 공기 배출구 0.3m~1m이내  
 \* 작업장주변- 실내: 1개 이상, 작업장 주변 높이 1.2m~1.5m(건축물의 일부 공간에서 석면해체제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함, 사용자가 없는 경우 제외)  
 \* 작업장주변- 실외: 1개 이상, 해당 건축물 외부 높이 1.2m~1.5m[대상건축물 주변 5m이내부지경계선이 대상 건축물 5m이내에 위치시 제외, 음압기 설치시 제외]