

첨부 1

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	A동 옥탑층 벽	밤라이트	백석면 10%	64.84
2	A동 8층 벽	밤라이트	백석면 10%	77.32
3	A동 4층 벽	밤라이트	백석면 10%	140.08
4	A동 3층 벽	밤라이트	백석면 10%	72.12
5	A동 2층 벽	밤라이트	백석면 10%	13.56
합계				367.92

첨부 2

5. 측정 결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.003	-
A-2	부지경계선	0.002	-
A-3	부지경계선	0.002	-
A-4	부지경계선	0.002	-
A-5	위생설비 입구	0.004	-
A-6	음압기	0.004	-
A-7	폐기물 반출구	0.005	-
A-8	위생설비 입구	0.003	-
A-9	음압기	0.003	-
A-10	폐기물 반출구	0.003	-
A-11	위생설비 입구	0.004	-
A-12	음압기	0.003	-
A-13	폐기물 반출구	0.003	-
A-14	위생설비 입구	0.002	-
A-15	음압기	0.004	-
A-16	폐기물 반출구	0.004	-
A-17	위생설비 입구	0.003	-
A-18	음압기	0.004	-
A-19	폐기물 반출구	0.004	-

첨부 3


6. 측정 지점 위치(도식도)

측정일 : 2018년 1월 3일


철거 구역




동양빌딩

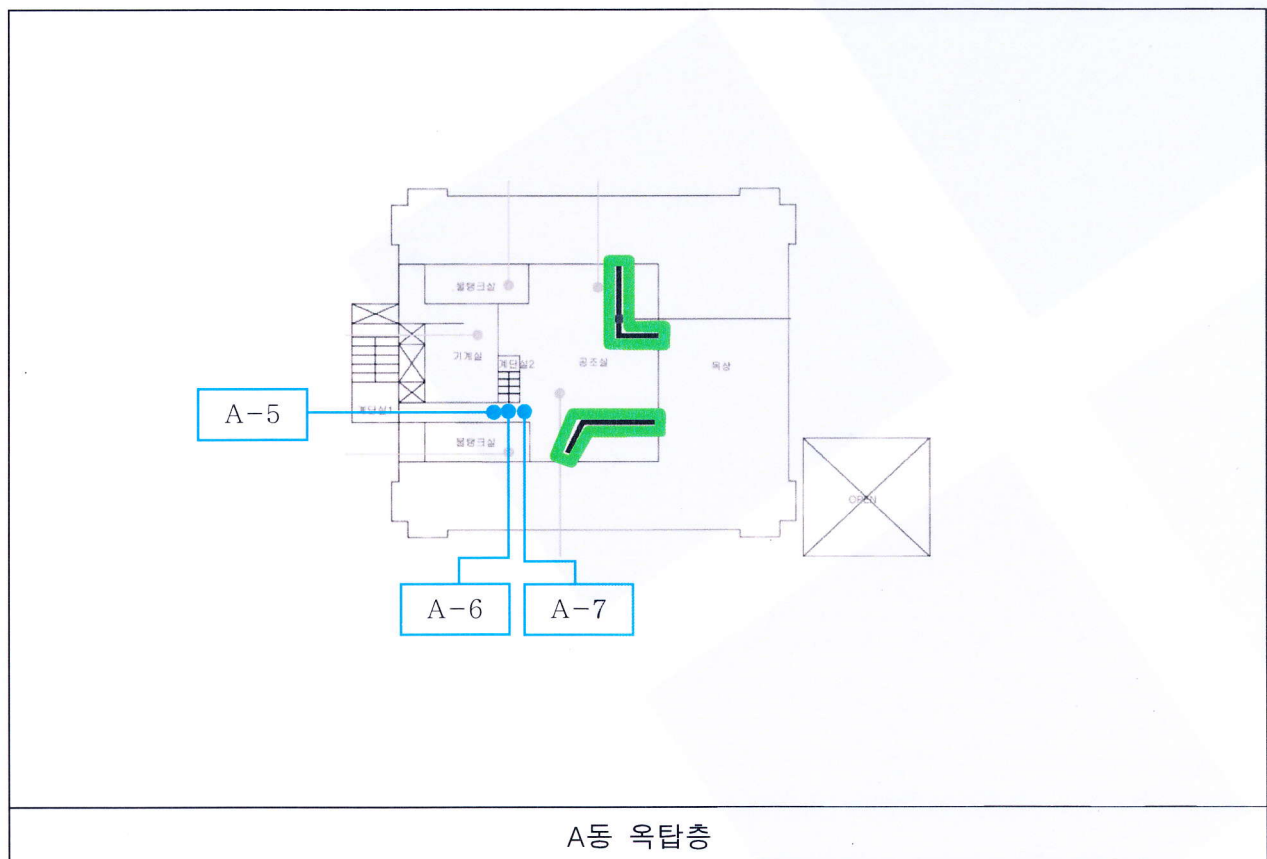


A동 옥탑층

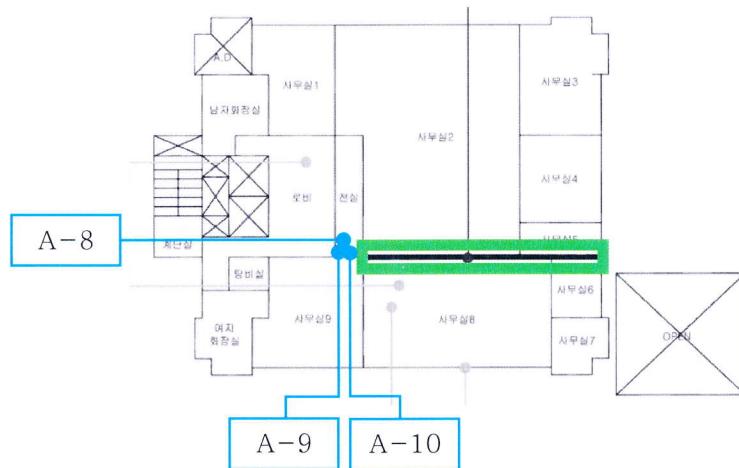


A동 8층

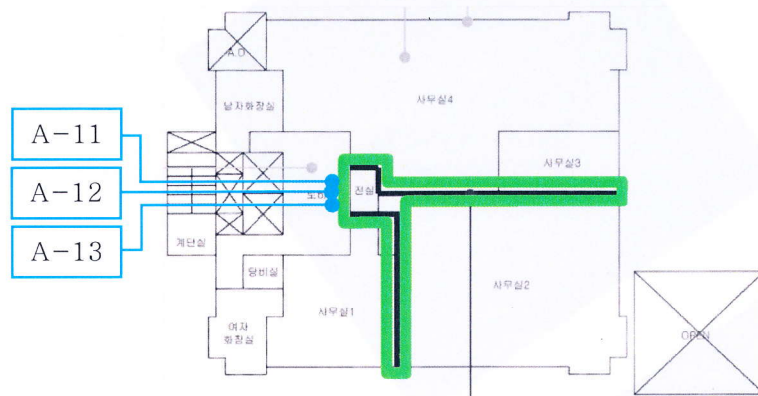

A동 4층

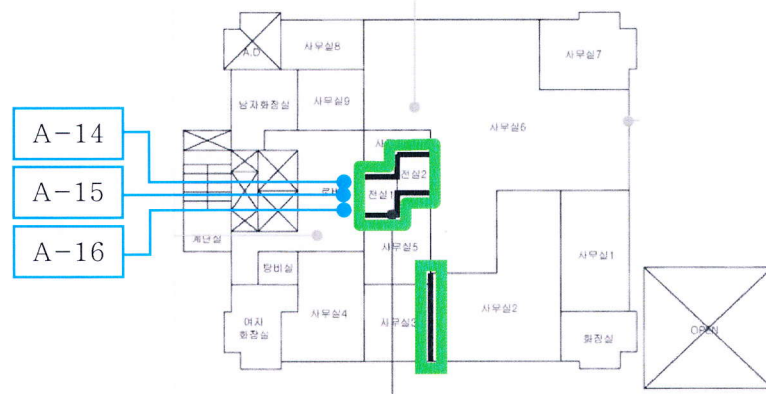

A동 3층

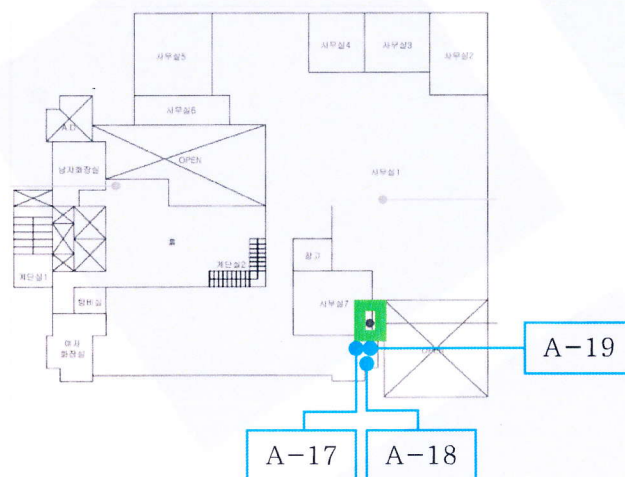

A동 2층

첨부 1

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	A동 1층 적재	밤라이트	백석면 10%	14.08
2	A동 1층 지붕	슬레이트	백석면 10%	10.01
3	A동 지하 1층 천장	텍스	백석면 4%	165.9
4	A동 지하 1층 벽	밤라이트	백석면 10%	19.8
합계				209.79

첨부 2

5. 측정 결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.002	—
A-2	부지경계선	0.002	—
A-3	부지경계선	0.001	—
A-4	부지경계선	0.002	—
A-5	위생설비 입구	0.003	—
A-6	폐기물 반출구	0.004	—
A-7	위생설비 입구	0.004	—
A-8	음압기	0.004	—
A-9	폐기물 반출구	0.002	—

첨부 3


6. 측정 지점 위치(도식도)

측정일 : 2018년 1월 4일

 철거 구역



동양빌딩

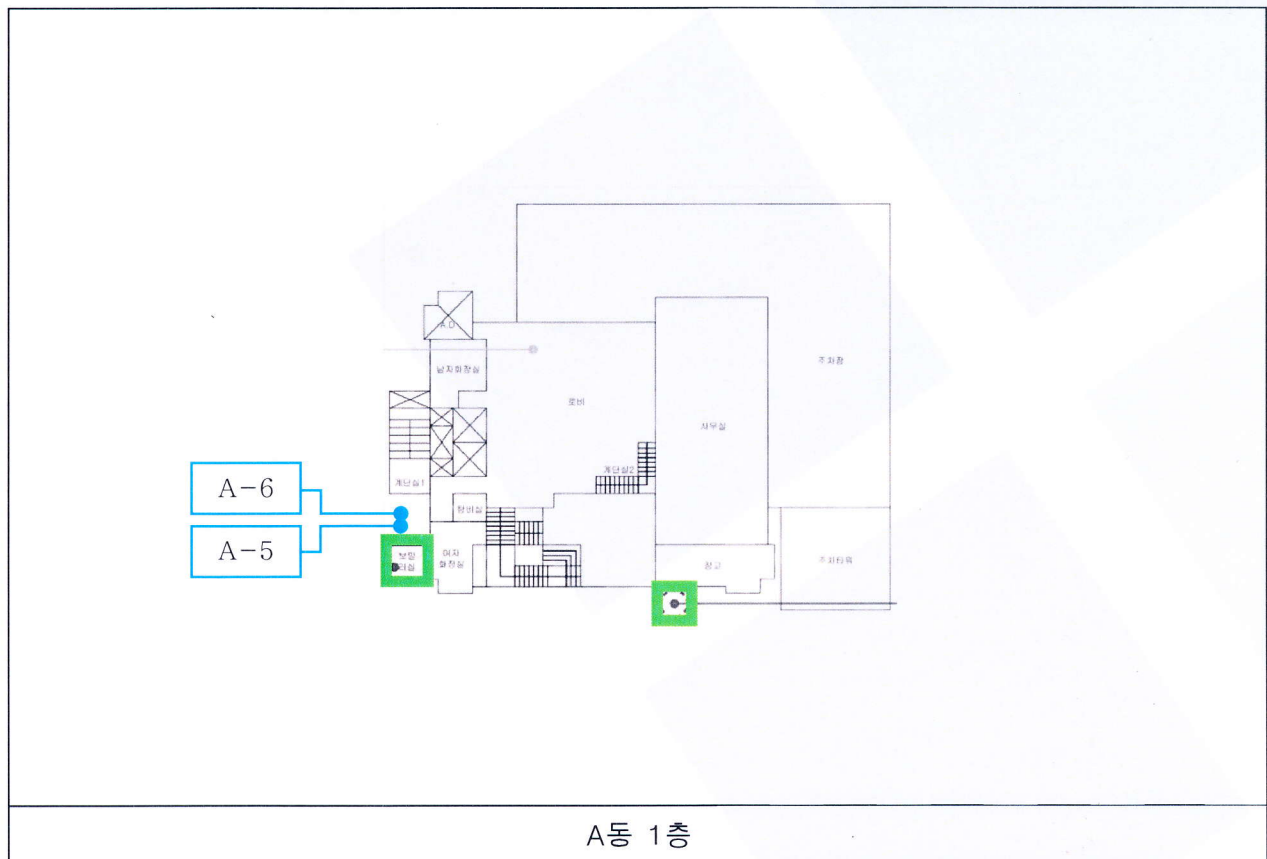

A동 1층

