


석면비산 측정 분석 결과 보고서


붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 해오름극장 지상1층 ~ 3층				
측정일 : 2018년 5월 02일		분석일 : 2018년 5월 02일		
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180502-C01	부지경계선-1	불검출	기준미만	-
KE-180502-C02	부지경계선-2	불검출	기준미만	-
KE-180502-C03	부지경계선-3	불검출	기준미만	-
KE-180502-C04	부지경계선-4	불검출	기준미만	-
KE-180502-C05	위생설비-1	0.001	기준미만	-
KE-180502-C06	음압기배출구-1	0.002	기준미만	-
KE-180502-C07	폐기물반출구-1	0.001	기준미만	-
KE-180502-C08	위생설비-2	0.001	기준미만	-
KE-180502-C09	음압기배출구-2	0.001	기준미만	-
KE-180502-C10	폐기물반출구-2	0.002	기준미만	-
KE-180502-C11	위생설비-3	0.001	기준미만	-
KE-180502-C12	음압기배출구-3	0.002	기준미만	-
KE-180502-C13	폐기물반출구-3	0.001	기준미만	-
KE-180502-C14	위생설비-4	0.001	기준미만	-
KE-180502-C15	음압기배출구-4	0.002	기준미만	-
KE-180502-C16	폐기물반출구-4	0.002	기준미만	-
KE-180502-C17	위생설비-5	0.001	기준미만	-
KE-180502-C18	음압기배출구-5	0.002	기준미만	-
KE-180502-C19	폐기물반출구-5	0.001	기준미만	-
KE-180502-C20	위생설비-6	0.001	기준미만	-
KE-180502-C21	음압기배출구-6	0.001	기준미만	-
KE-180502-C22	폐기물반출구-6	0.001	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51		분석자 : 고재우		

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시아
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함


붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 지상1층

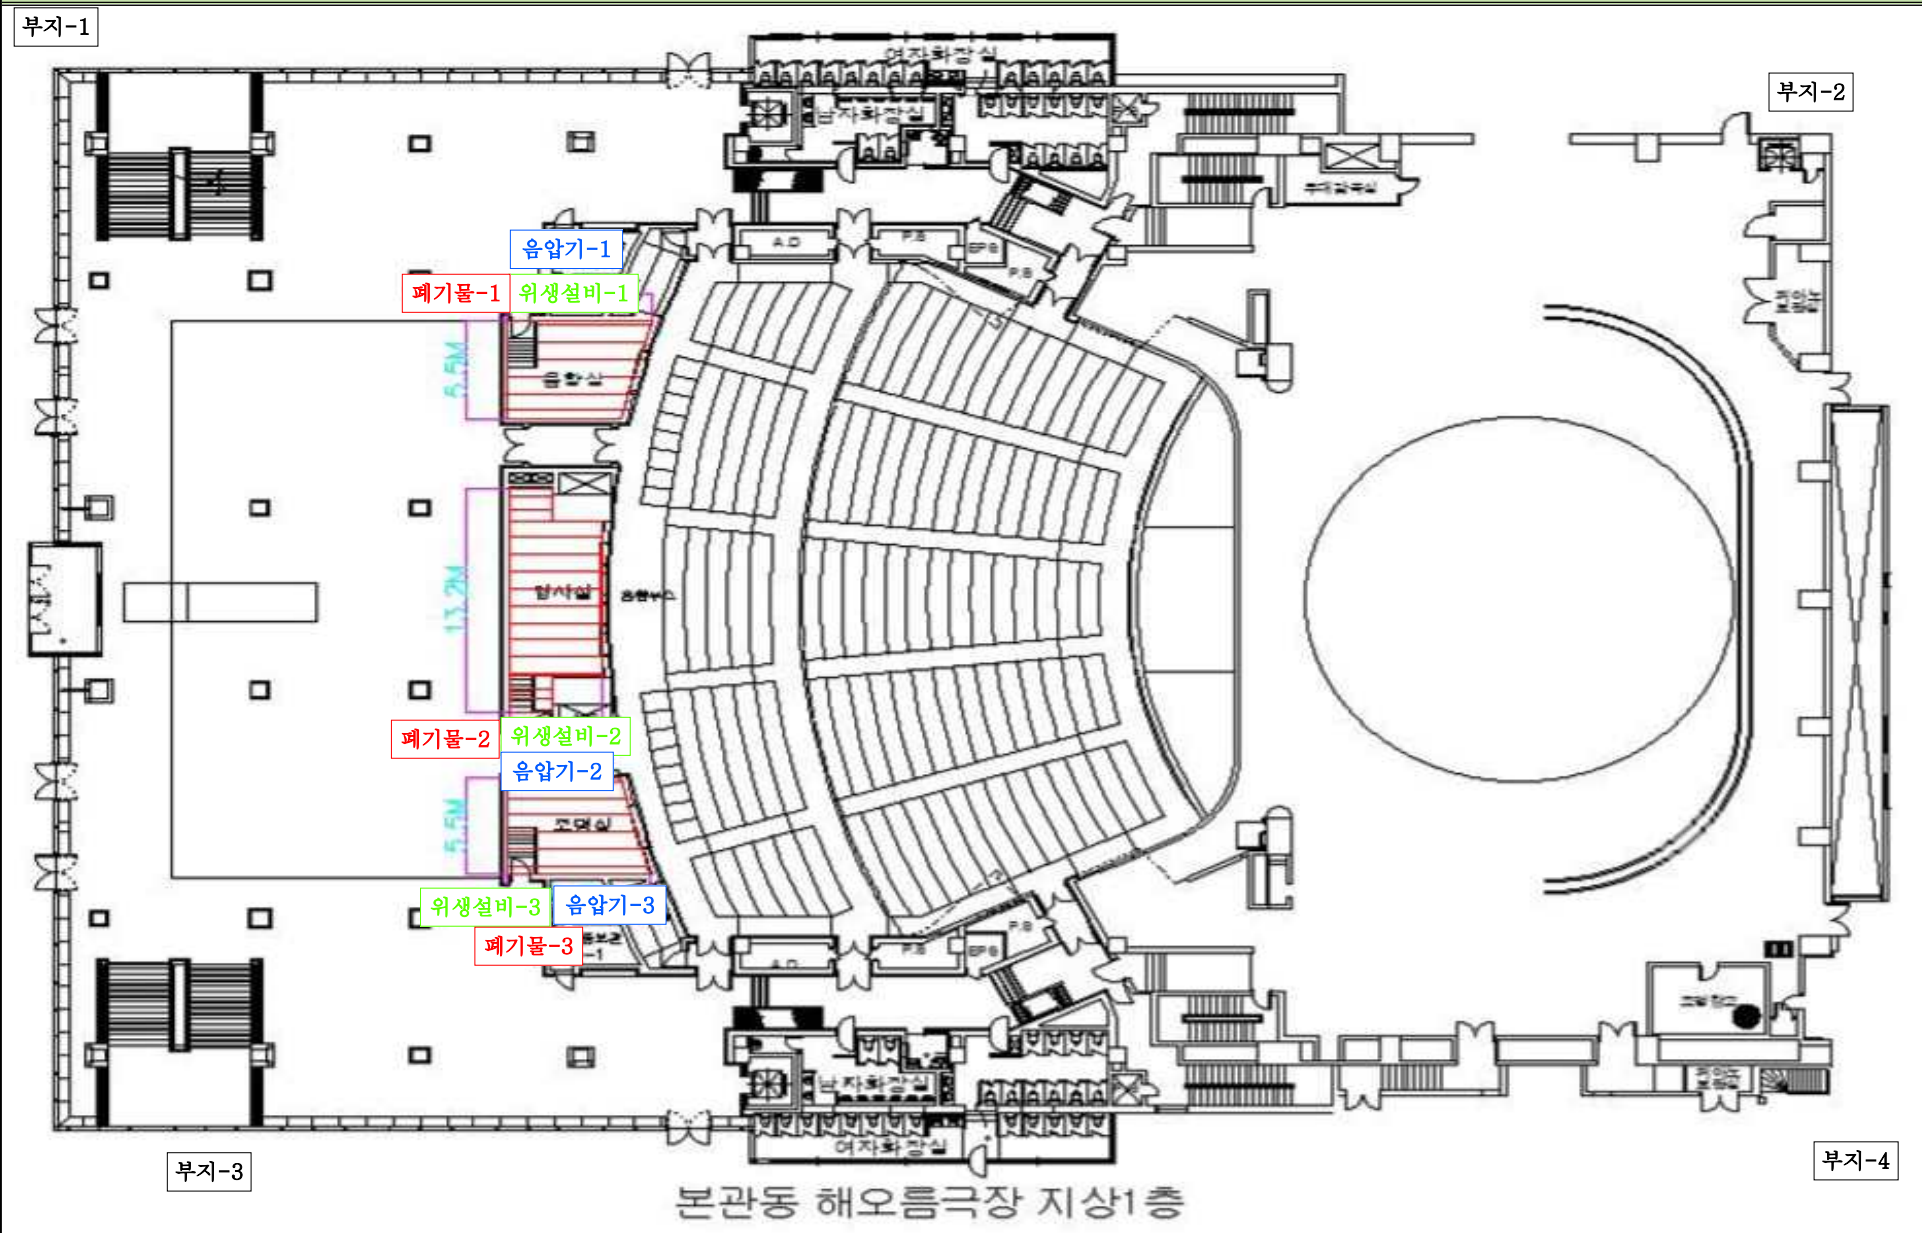

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 2층

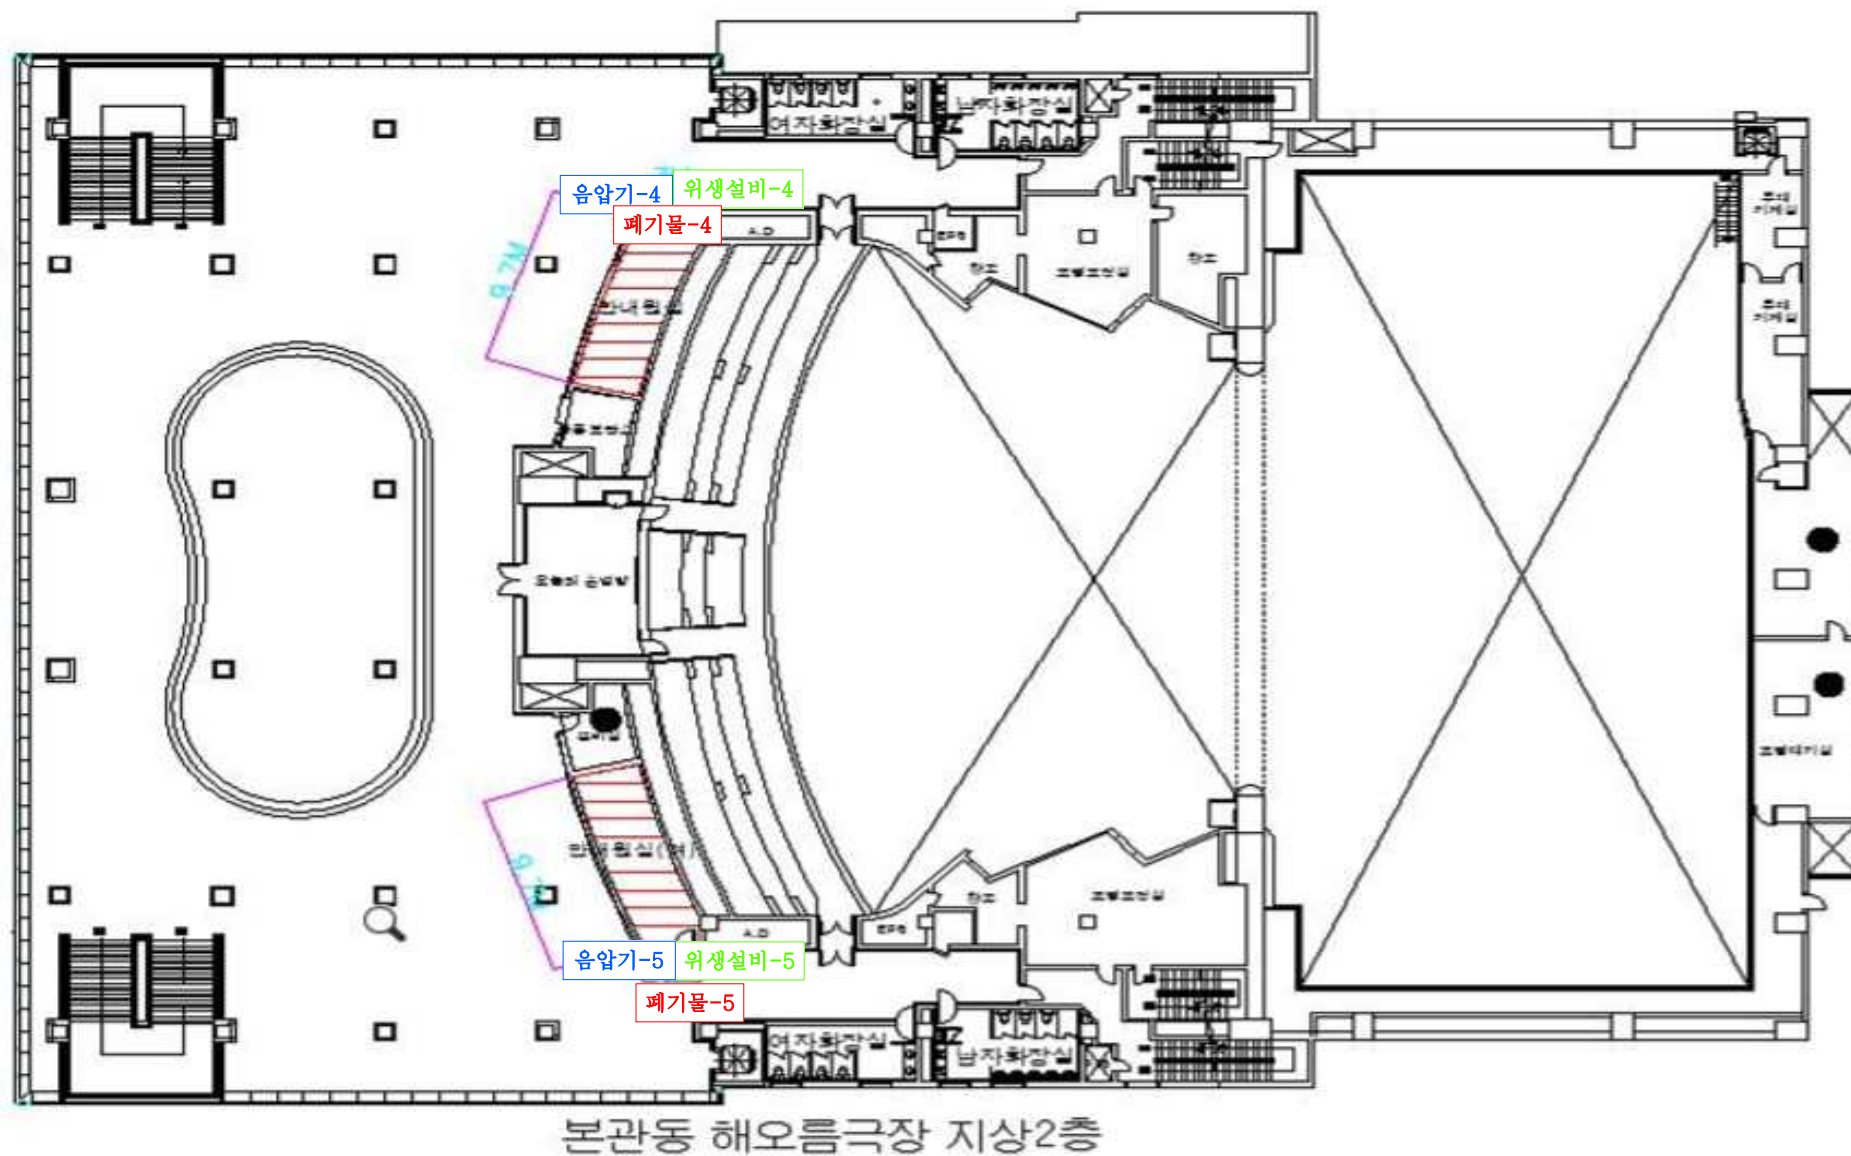

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 3층

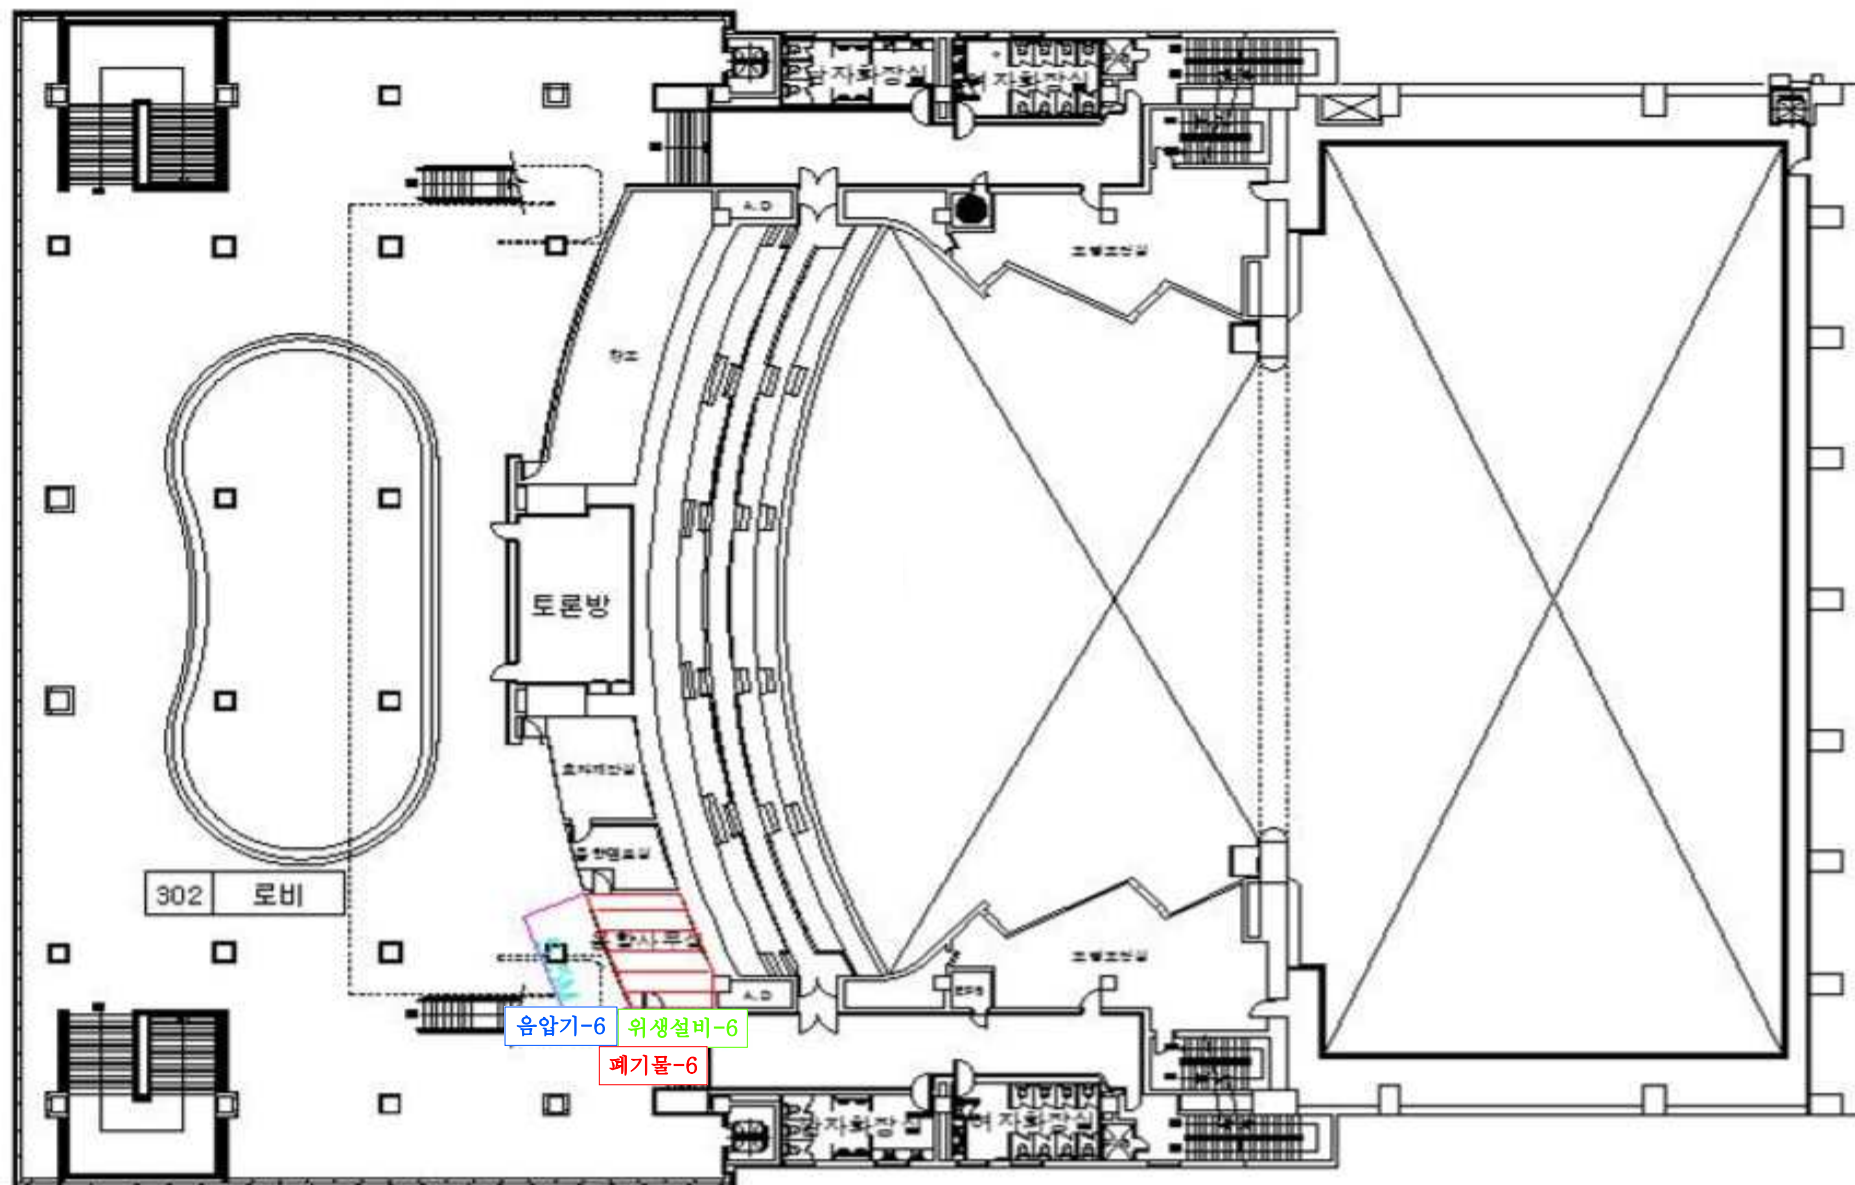


본관동 해오름극장 지상3층

석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 해오름극장 지하1층				
측정일 : 2018년 05월 03일			분석일 : 2018년 05월 03일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180503-C01	부지경계선-1	불검출	기준미만	-
KE-180503-C02	부지경계선-2	불검출	기준미만	-
KE-180503-C03	부지경계선-3	0.001	기준미만	-
KE-180502-C04	부지경계선-4	불검출	기준미만	-
KE-180503-C05	위생설비-1	0.001	기준미만	-
KE-180503-C06	음압기배출구-1	0.003	기준미만	-
KE-180503-C07	폐기물반출구-1	0.002	기준미만	-
KE-180503-C08	위생설비-2	0.001	기준미만	-
KE-180503-C09	음압기배출구-2	0.001	기준미만	-
KE-180503-C10	폐기물반출구-2	0.001	기준미만	-
KE-180503-C11	위생설비-3	0.001	기준미만	-
KE-180503-C12	음압기배출구-3	0.003	기준미만	-
KE-180503-C13	폐기물반출구-3	0.001	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시아
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 해오름극장 지하1층

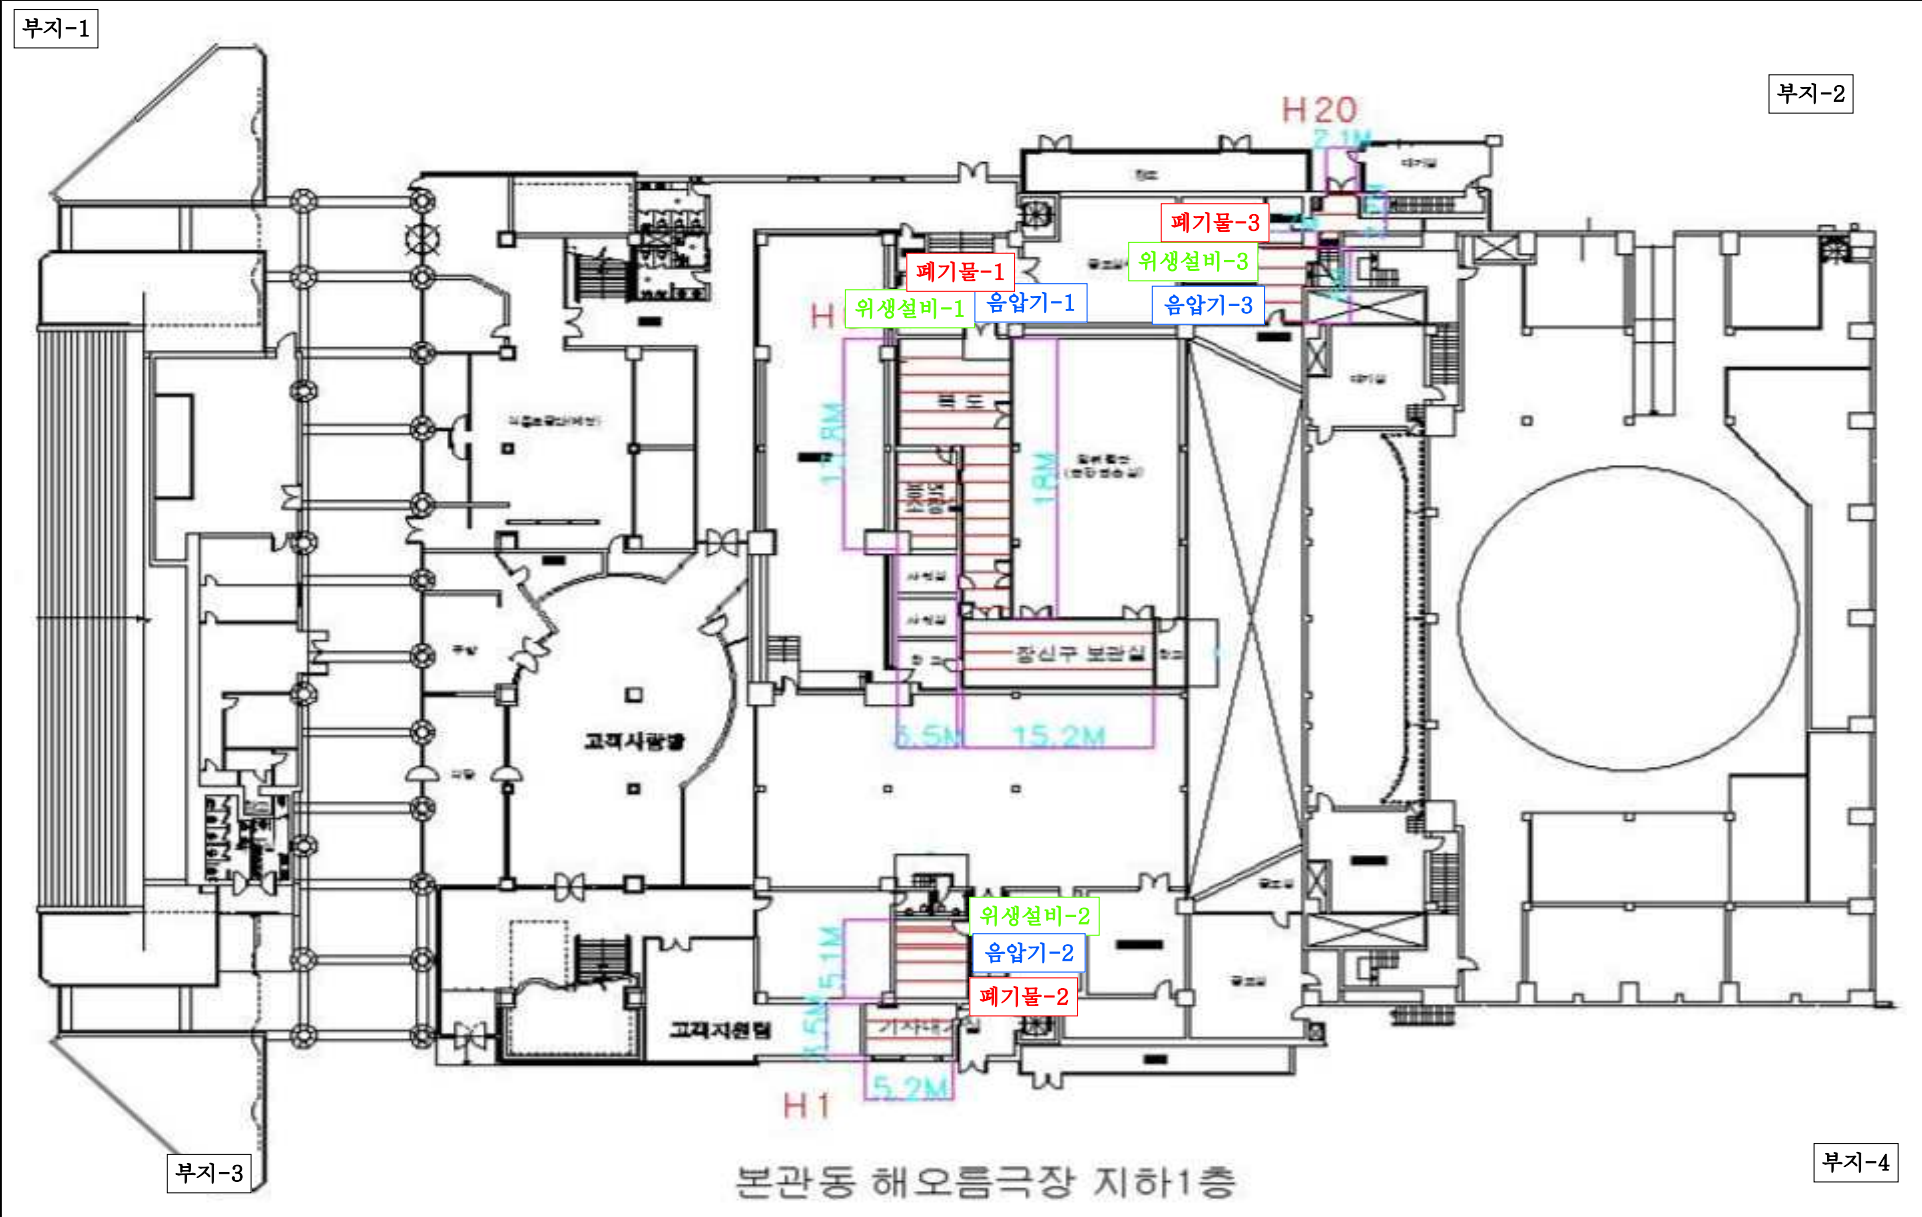


석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 신관 4층				
측정일 : 2018년 05월 04일			분석일 : 2018년 05월 04일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180504-C01	부지경계선-1	0.001	기준미만	-
KE-180504-C02	부지경계선-2	0.002	기준미만	-
KE-180504-C03	부지경계선-3	0.001	기준미만	-
KE-180504-C04	부지경계선-4	0.002	기준미만	-
KE-180504-C05	위생설비-1	0.001	기준미만	-
KE-180504-C06	음압기배출구-1	0.001	기준미만	-
KE-180504-C07	폐기물반출구-1	0.001	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/cm³, 검출한계 : 7개/100시아
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 신관 4층

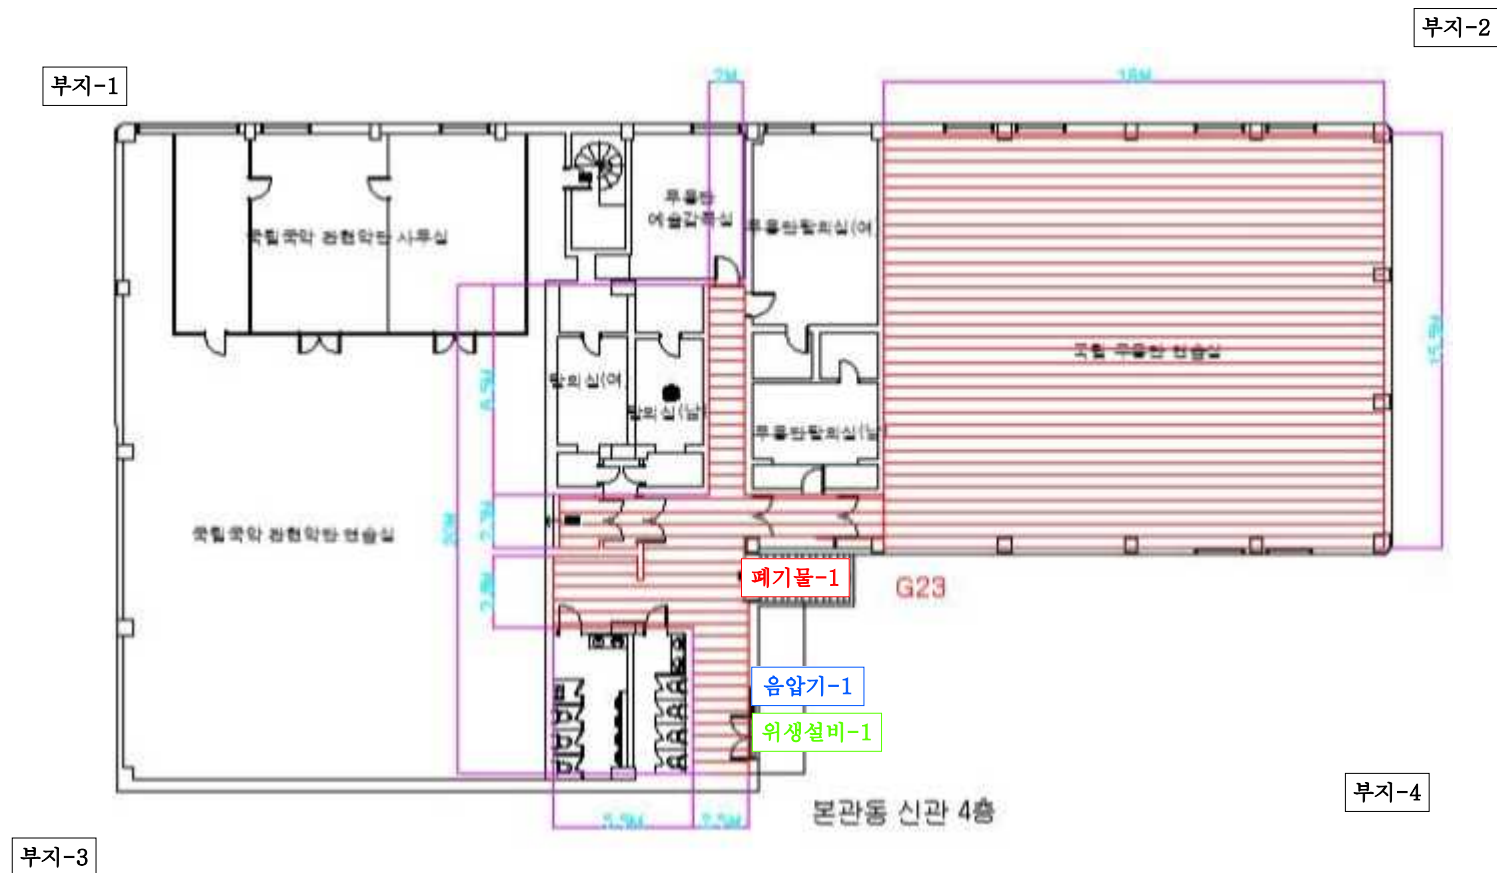


석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 관리동 2층				
측정일 : 2018년 05월 05일			분석일 : 2018년 05월 05일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180505-C01	부지경계선-1	0.001	기준미만	-
KE-180505-C02	부지경계선-2	0.001	기준미만	-
KE-180505-C03	부지경계선-3	0.001	기준미만	-
KE-180505-C04	부지경계선-4	0.001	기준미만	-
KE-180505-C05	위생설비-1	0.003	기준미만	-
KE-180505-C06	음압기배출구-1	0.002	기준미만	-
KE-180505-C07	음압기배출구-2	0.003	기준미만	-
KE-180505-C08	폐기물반출구-1	0.002	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시아
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 관리동 2층

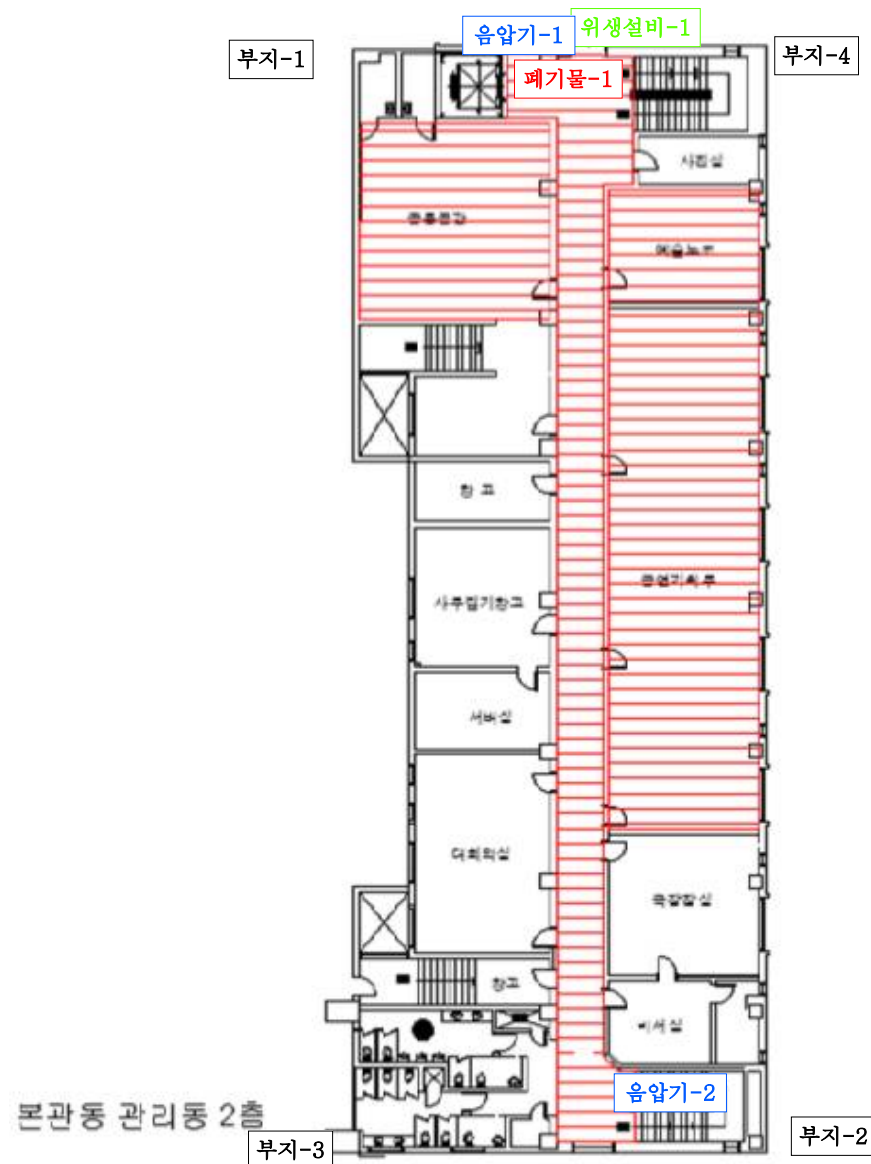

석면비산 측정 분석 결과 보고서

붙임. 측정결과				
공사위치 : 본관동 관리동 2층				
측정일 : 2018년 05월 06일			분석일 : 2018년 05월 06일	
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	초과여부	검출석면
KE-180506-C01	위생설비-1	0.001	기준미만	-
KE-180506-C02	음압기배출구-1	0.003	기준미만	-
KE-180506-C03	음압기배출구-2	0.003	기준미만	-
KE-180506-C04	폐기물반출구-1	0.001	기준미만	-
분석법 : NIOSH NMAN 7400, 15 Aug 1944, A rule				
현미경 : OLYMPUS BX51			분석자 : 고재우	

- ☞ 공기 중 석면농도 기준 (고용노동부) : 0.01개/㎤, 검출한계 : 7개/100시아
- ☞ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행될 수 없음.
- ☞ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- ☞ 분석 결과는 『석면조사 및 안정성평가등에관한고시(고용노동부고시제2012-9호)』에 따라 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째자리까지 표기함

붙임 2. 측정위치도 - 본관동 관리동 2층

* 금일 강수로 인하여 부지경계선 측정이 불가하여 생략함.

