

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접 수 일			
제출인	상호(대표자) : (주) 비케이석면환경		사업자등록번호 : 101-86-18258	
	주 소 : 서울특별시 서대문구 연희동 163-1 두리빌딩 B1 (전화번호 : 02-3142-7533)			
건 축 물	건 물 명 : 국립중앙의료원		위 치 : 서울시 중구 을지로6가 18-79	
	연면적(m ²) : 237,919 m ²		작업 기간 : 2013년2월5일~7일	
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] : 불임 1			
측정기관	대표자 : 신 설 현(대한기술환경(주))		사업자등록번호 : 209-81-46068	
	주 소 : 제주특별자치도 제주시 516로(영평동) 2870 제주국제대학교 창업보육센터 9209호			
측정 일시	2013년 2월 5일 ~ 2013년 2월 7일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	불임 2			

측정 지점 위치(도식도) : 불임 3

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2013년 월 일

제출인 (주)비케이석면환경 (서명 또는 인)

서울특별시 중구 구청장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

붙임 1. 석면건축자재 종류,면적

석면건축 자재 종류	위치	면적(m ²)
천장텍스	본관 6층 신6병동 천장	554
총 면적(m ²)		554 m ²

붙임 2. 석면농도 측정결과

측정일시	2013년 02월 05일(본관 6층 신6병동)			
구 분	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
측정결과	P1	부지경계선	0.0020	-
	P2		0.0018	-
	P3		0.0016	-
	P4		0.0018	-
	P5	위생설비입구	0.0029	-
	P6	음압기 배출구	0.0048	-
	P7	작업장주변 (실내)	0.0008	-
	P8	폐기물 야적	0.0032	-


붙임 2-1. 석면농도 측정결과

측정일시	2013년 02월 06일(본관 6층 신6병동)			
구 분	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
측정결과	P1	부지경계선	0.0016	-
	P2		0.0018	-
	P3		0.0018	-
	P4		0.0014	-
	P5	위생설비입구	0.0029	-
	P6	음압기 배출구	0.0038	-
	P7	작업장주변 (실내)	0.0008	-
	P8	폐기물 야적	0.0036	-


붙임 2-1. 석면농도 측정결과

측정일시	2013년 02월 07일(본관 6층 신6병동)			
구 분	시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
측정결과	P1	부지경계선	0.0028	-
	P2		0.0026	-
	P3		0.0024	-
	P4		0.0022	-
	P5	위생설비입구	0.0048	-
	P6	음압기 배출구	0.0060	-
	P7	작업장주변 (실내)	0.0008	-
	P8	폐기물반출	0.0020	-

붙임 3. 측정지점 위치

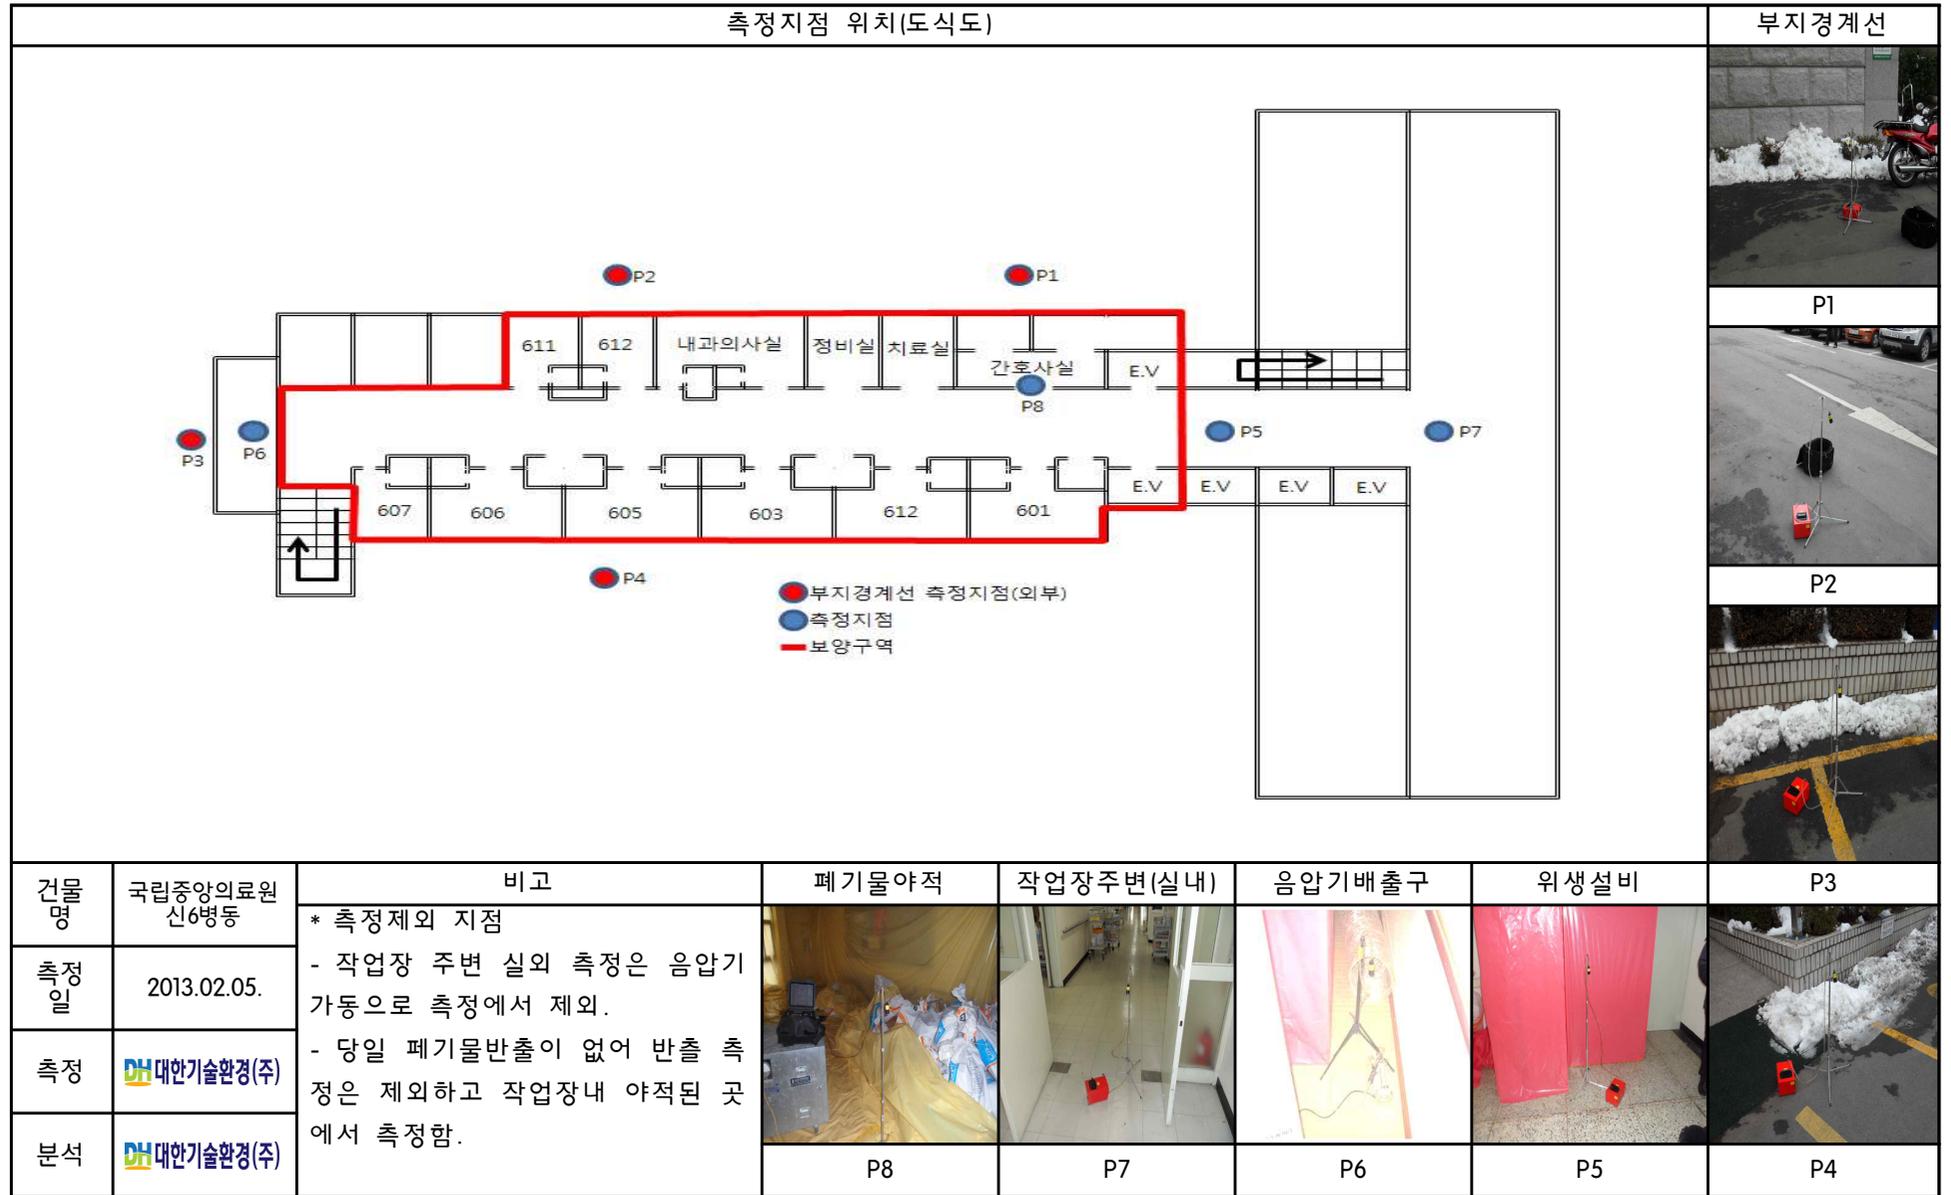

붙임 3-1. 측정지점 위치

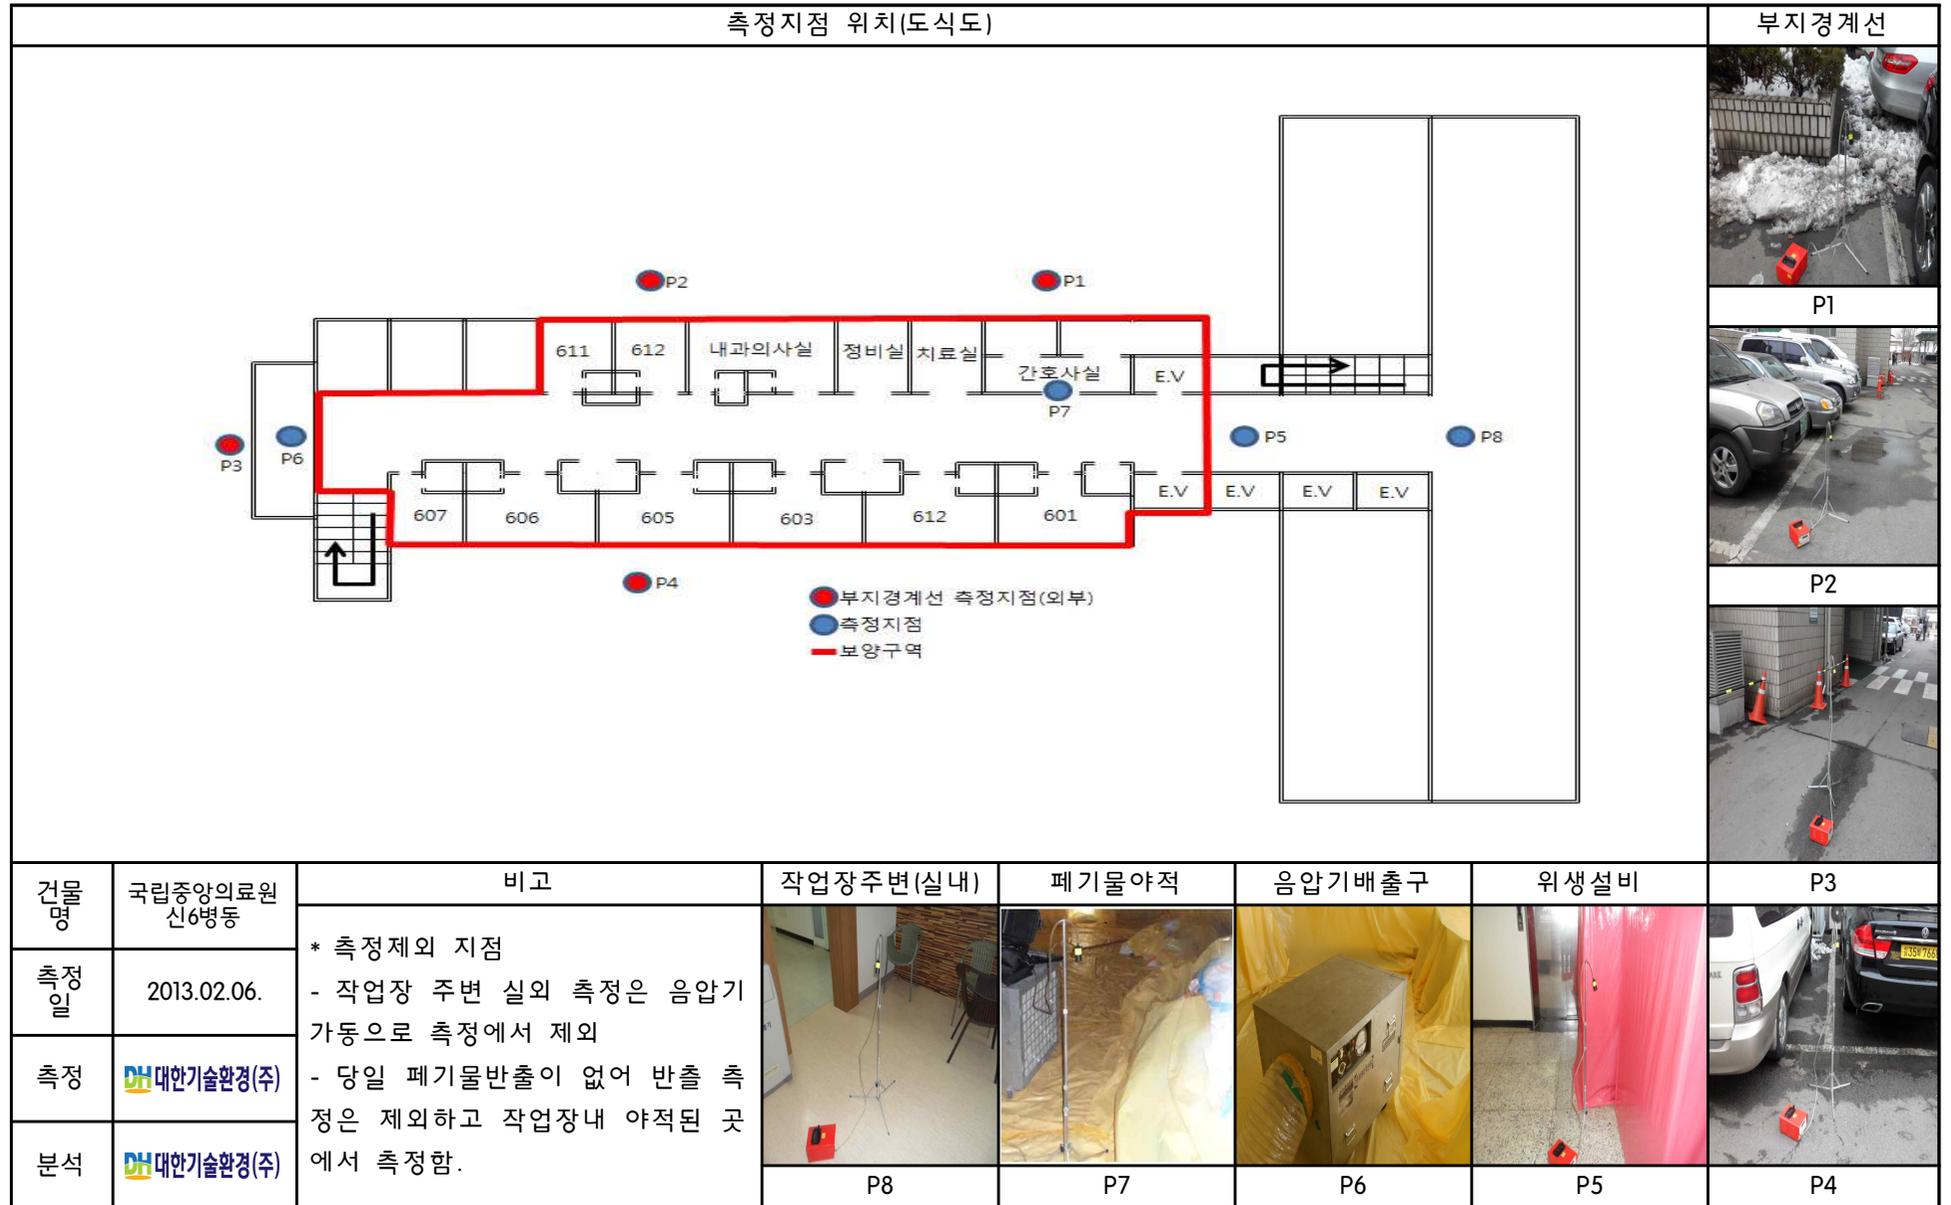

붙임 3-1. 측정지점 위치

